

ALLEGATO III

VALUTAZIONE DELLA REDDITIVITÀ DEGLI IMPIANTI

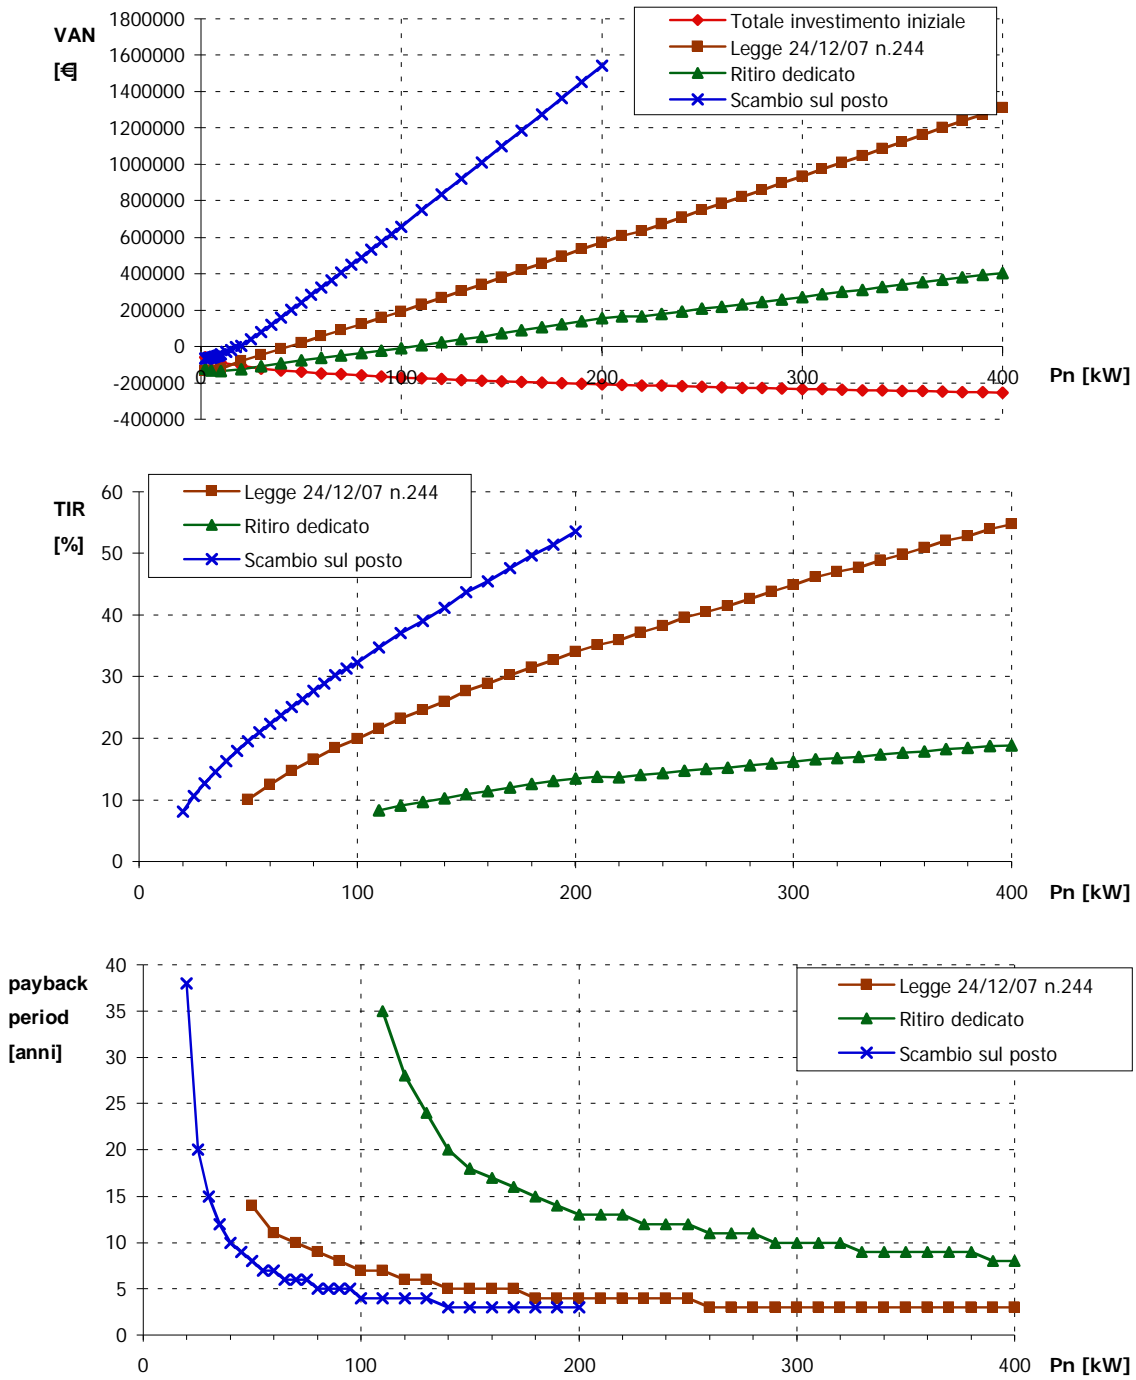


Fig. 1: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 30% ed un WACC del 8%.

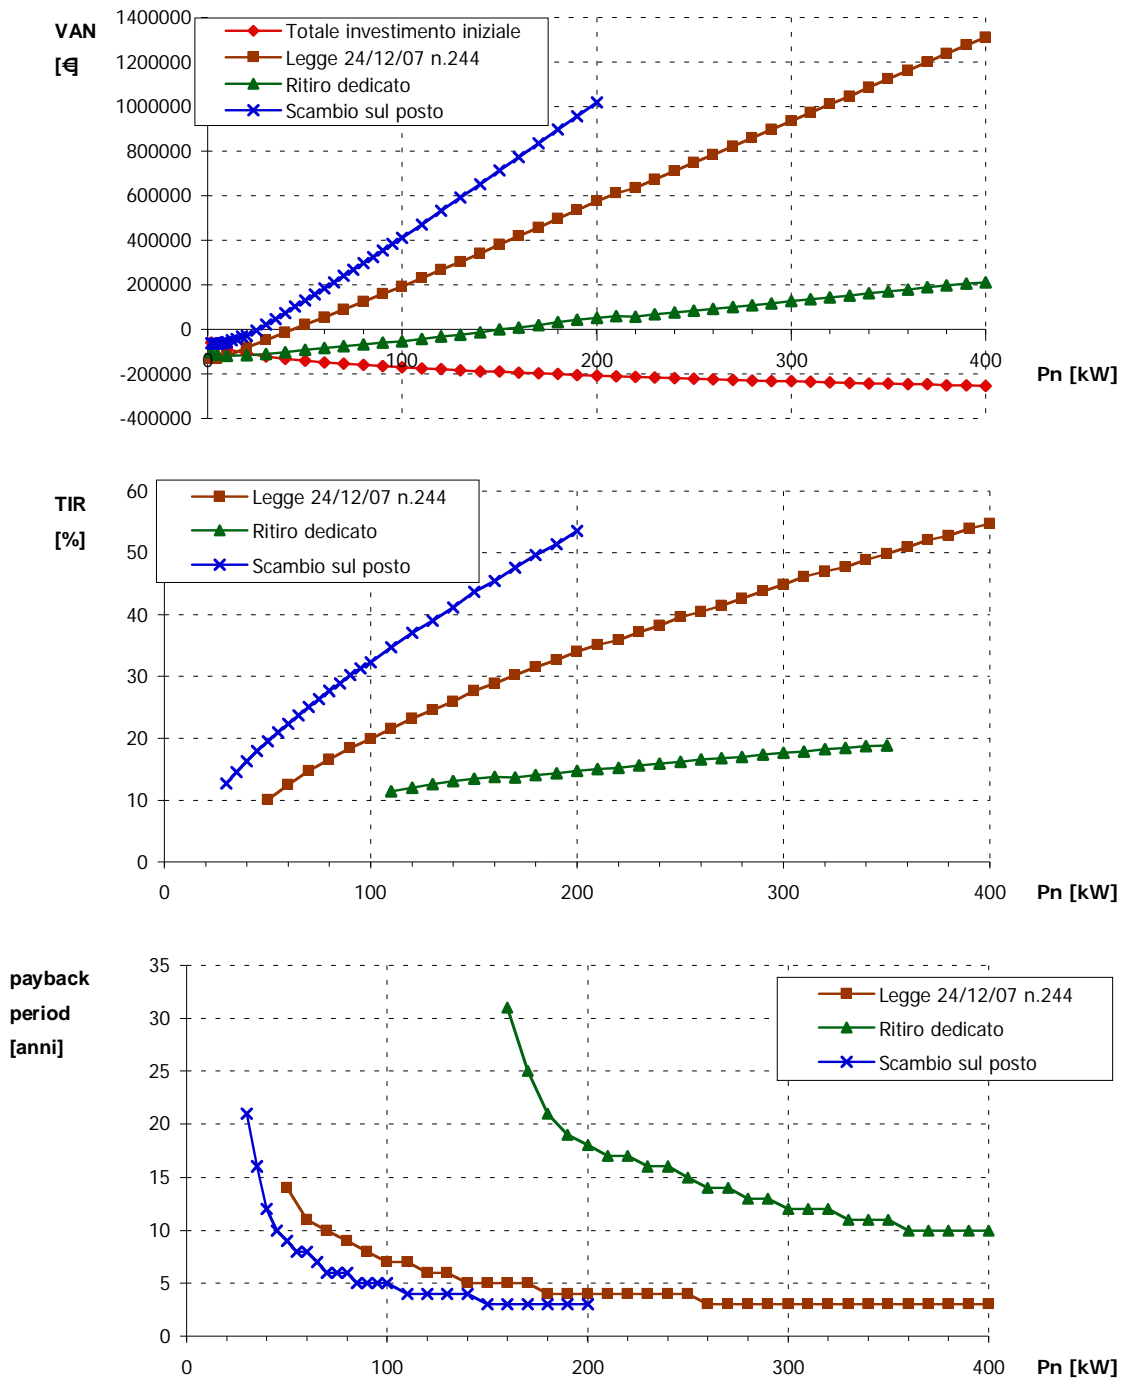


Figura 2: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 30% ed un WACC del 11%.

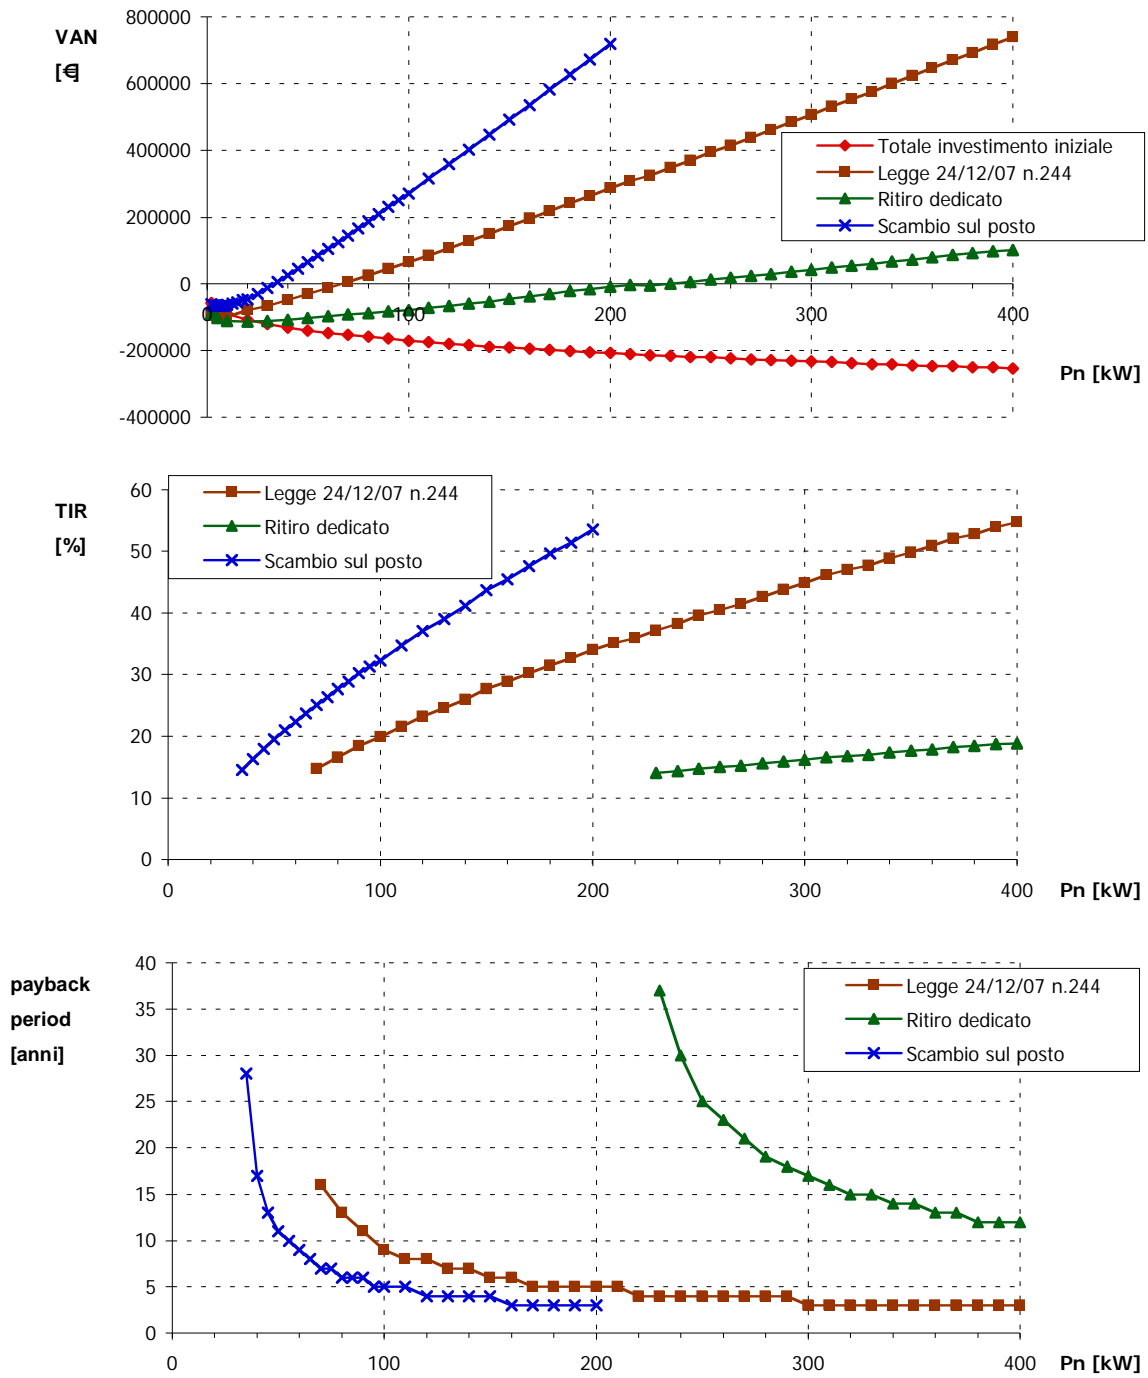


Figura 3: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 30% ed un WACC del 14%.

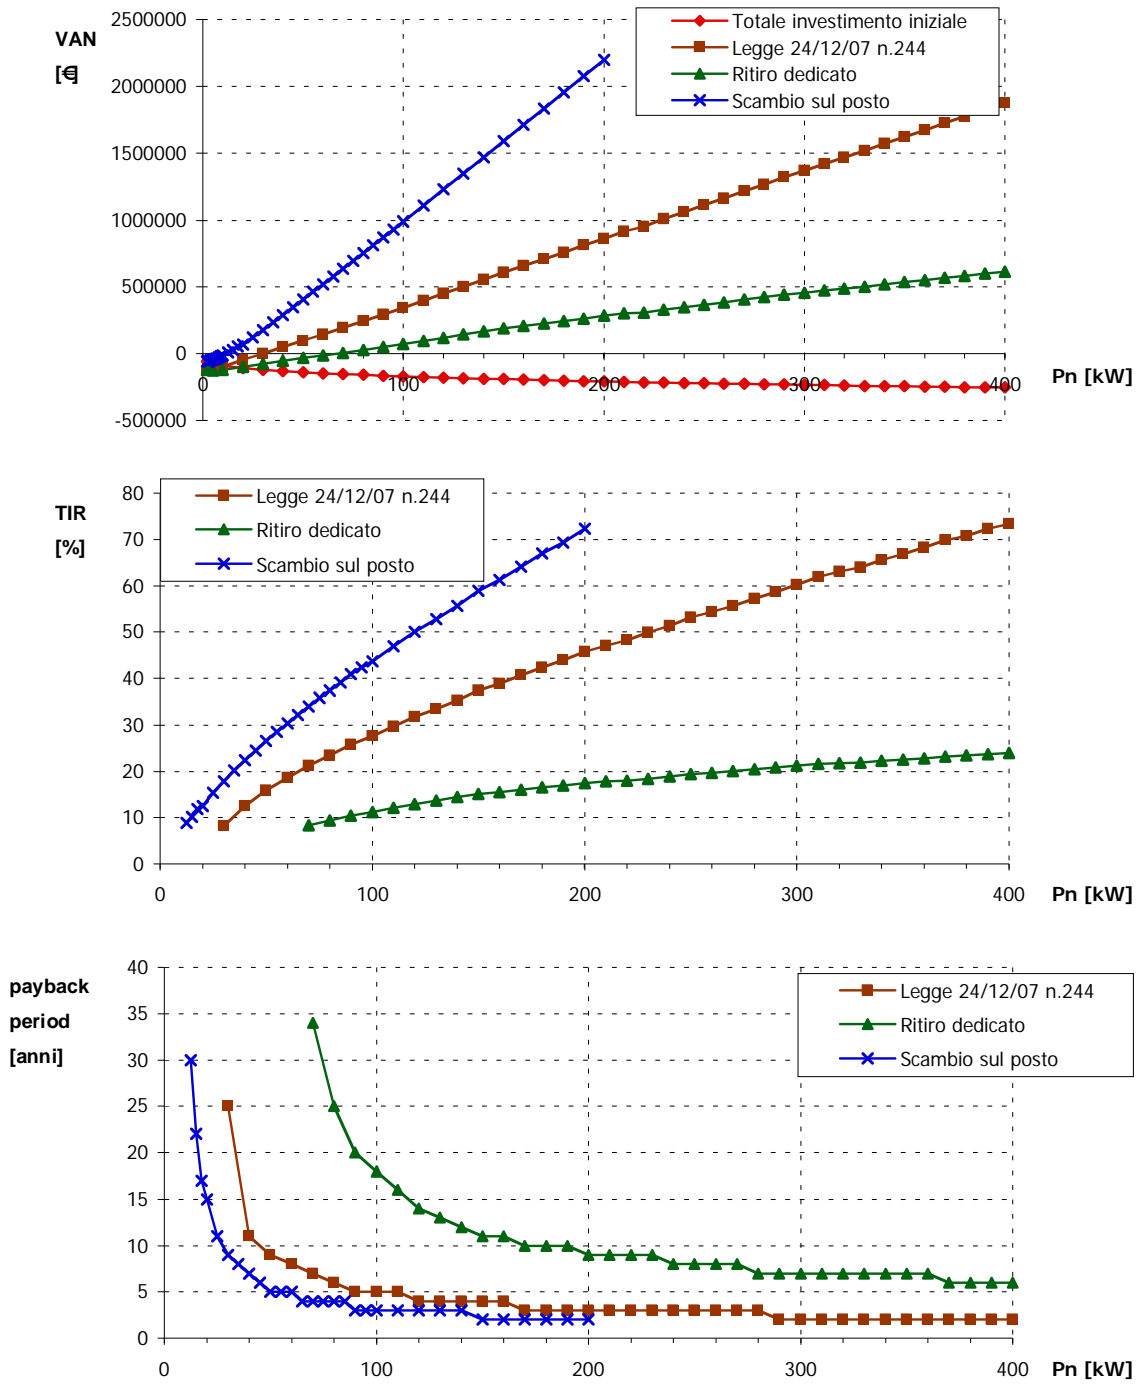


Figura 4: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 40% ed un WACC del 8%.

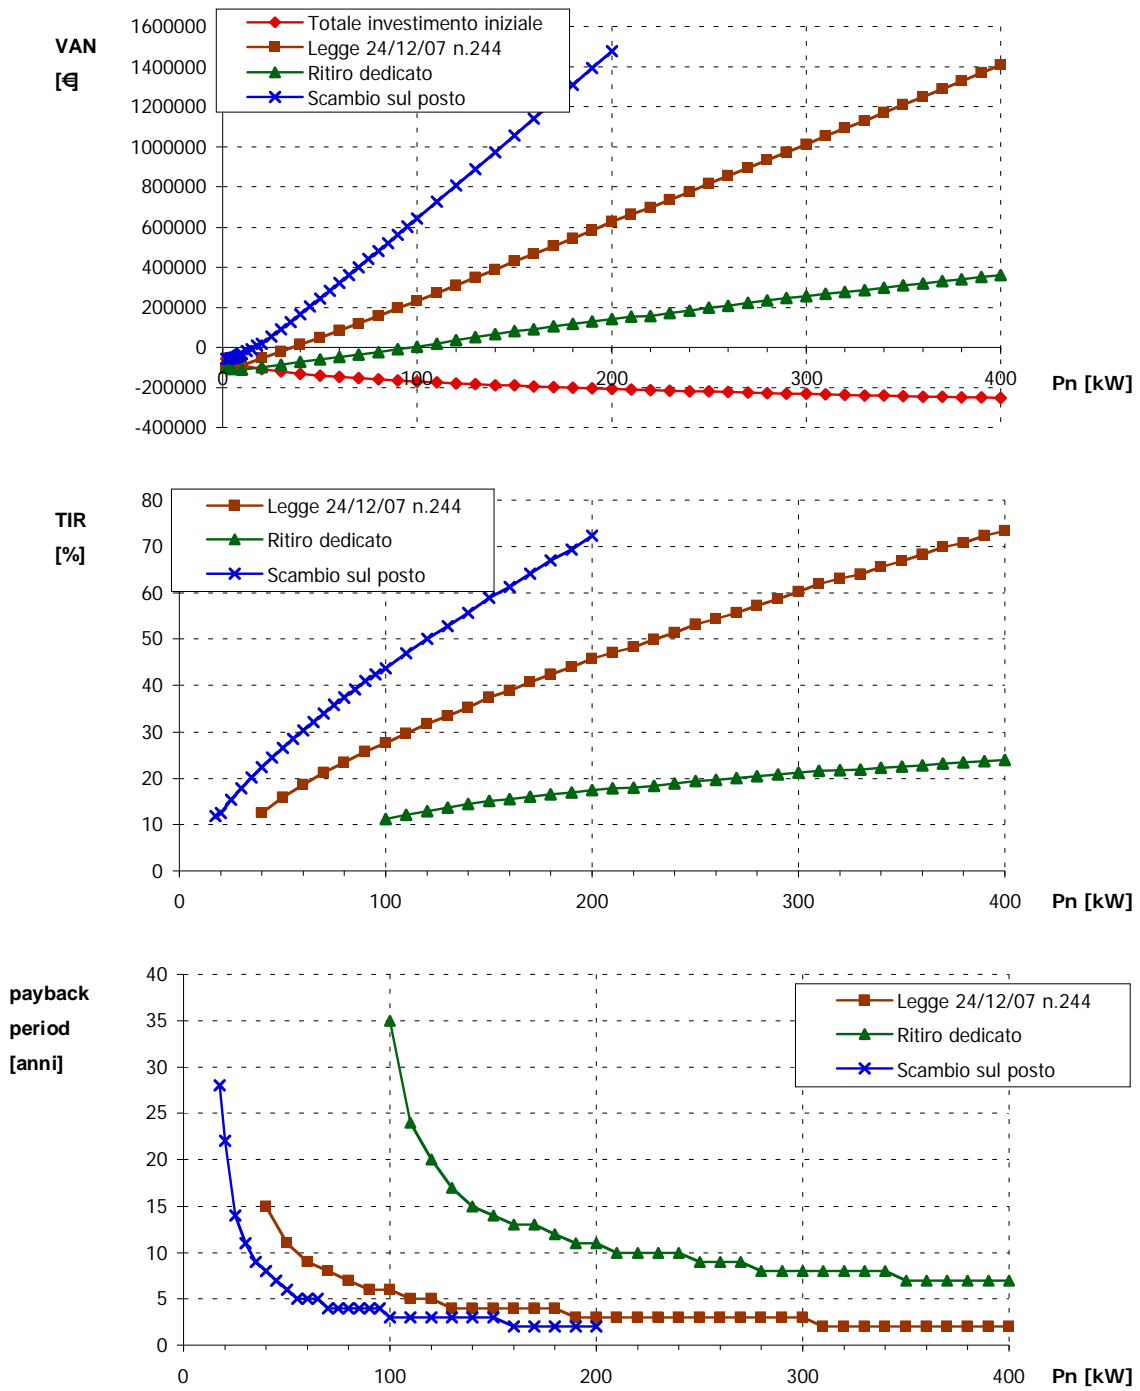


Figura 5: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 40% ed un WACC del 11%.

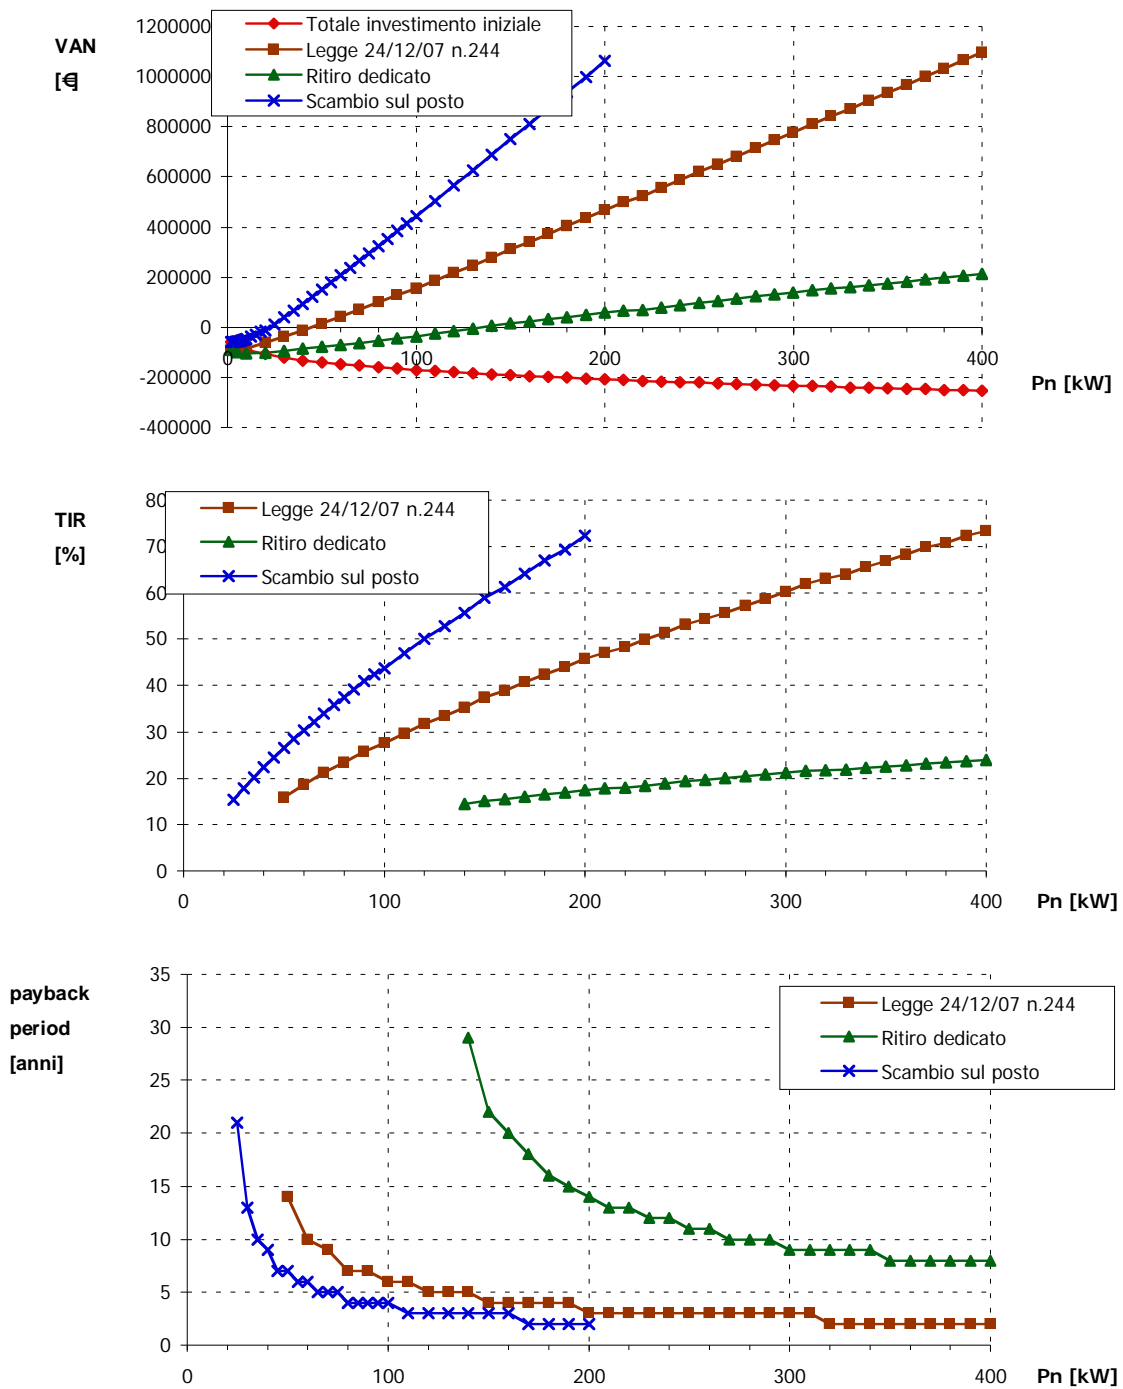


Figura 6: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 40% ed un WACC del 14%.

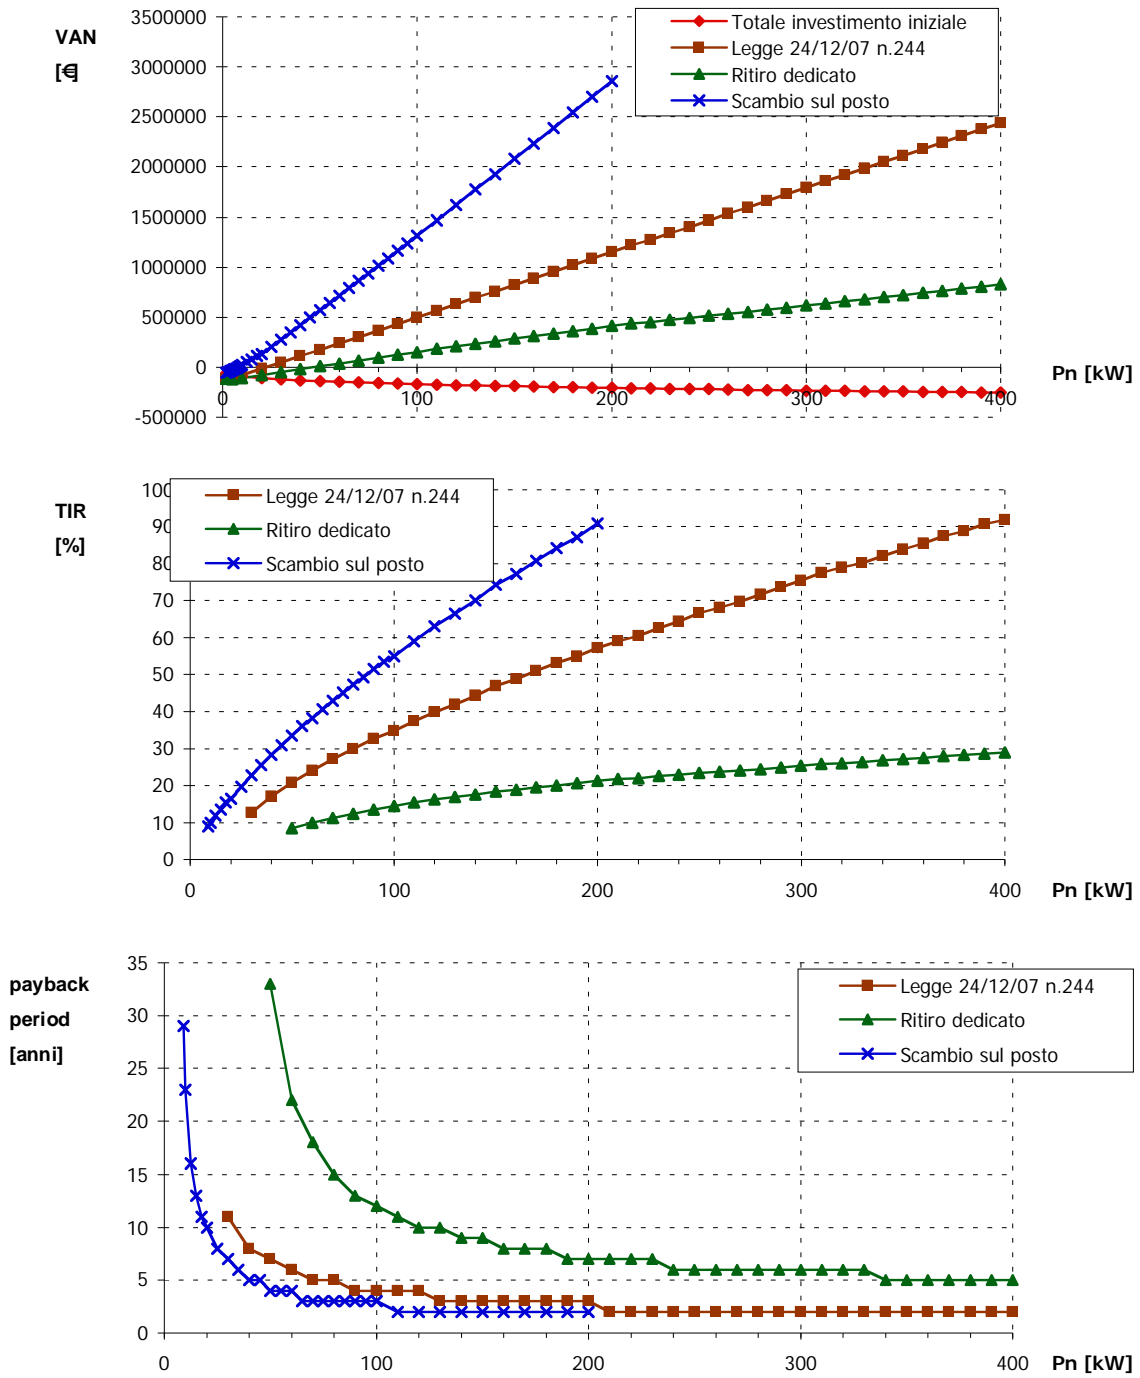


Figura 7: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 50% ed un WACC del 8%.

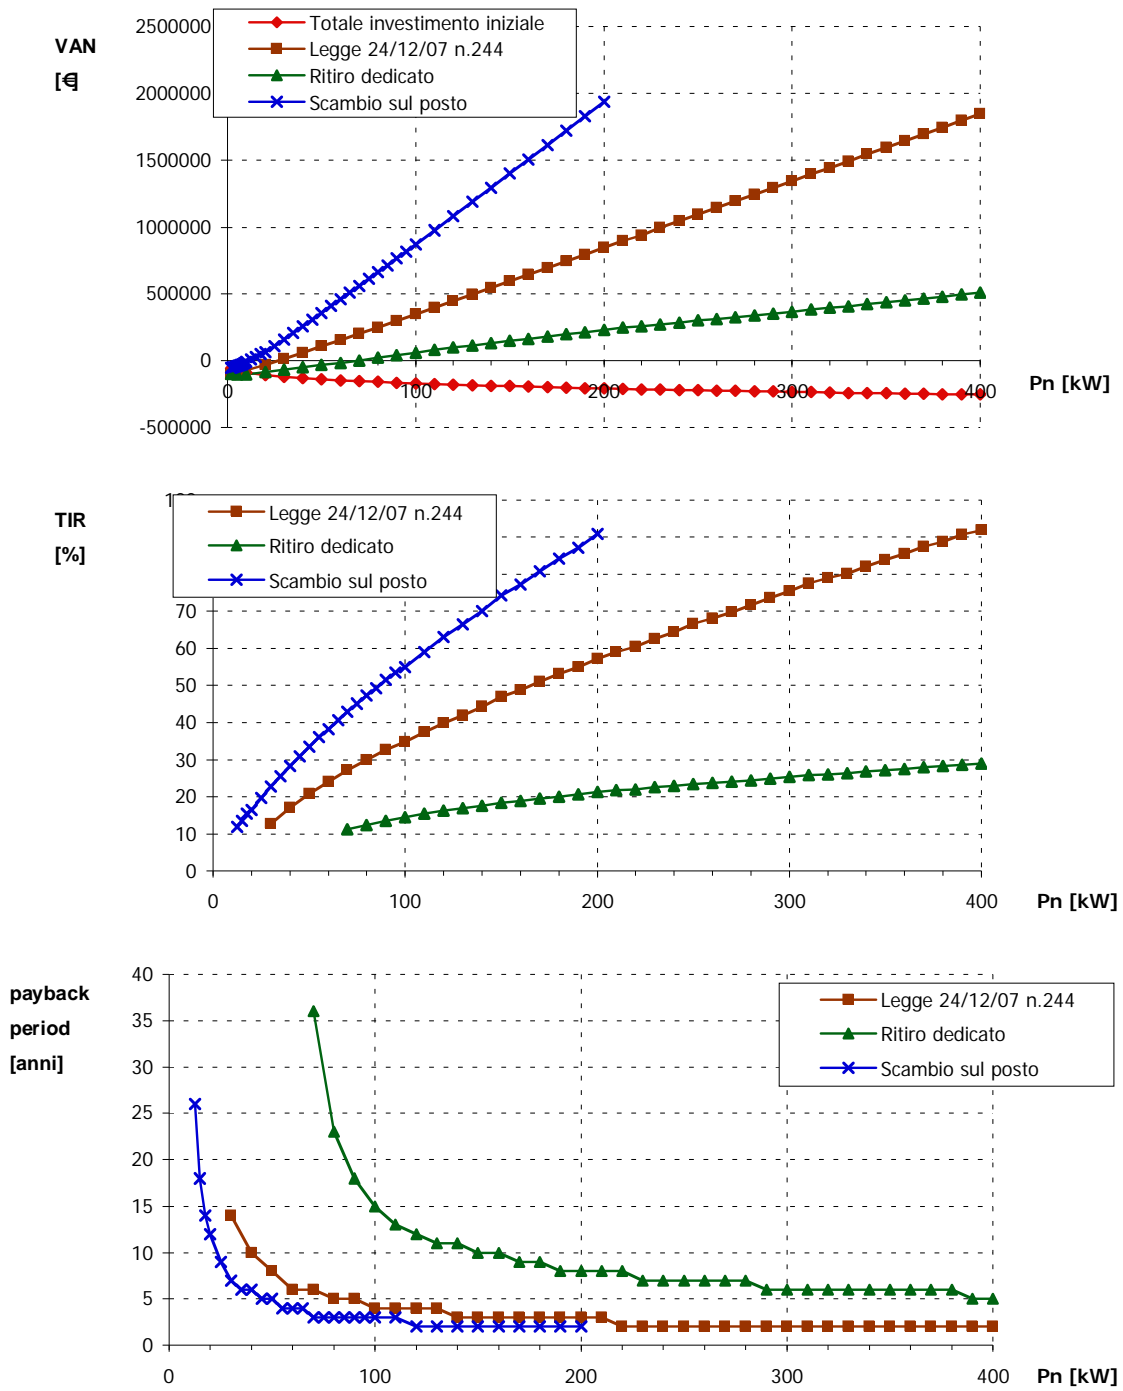


Figura 8: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 50% ed un WACC del 11%.

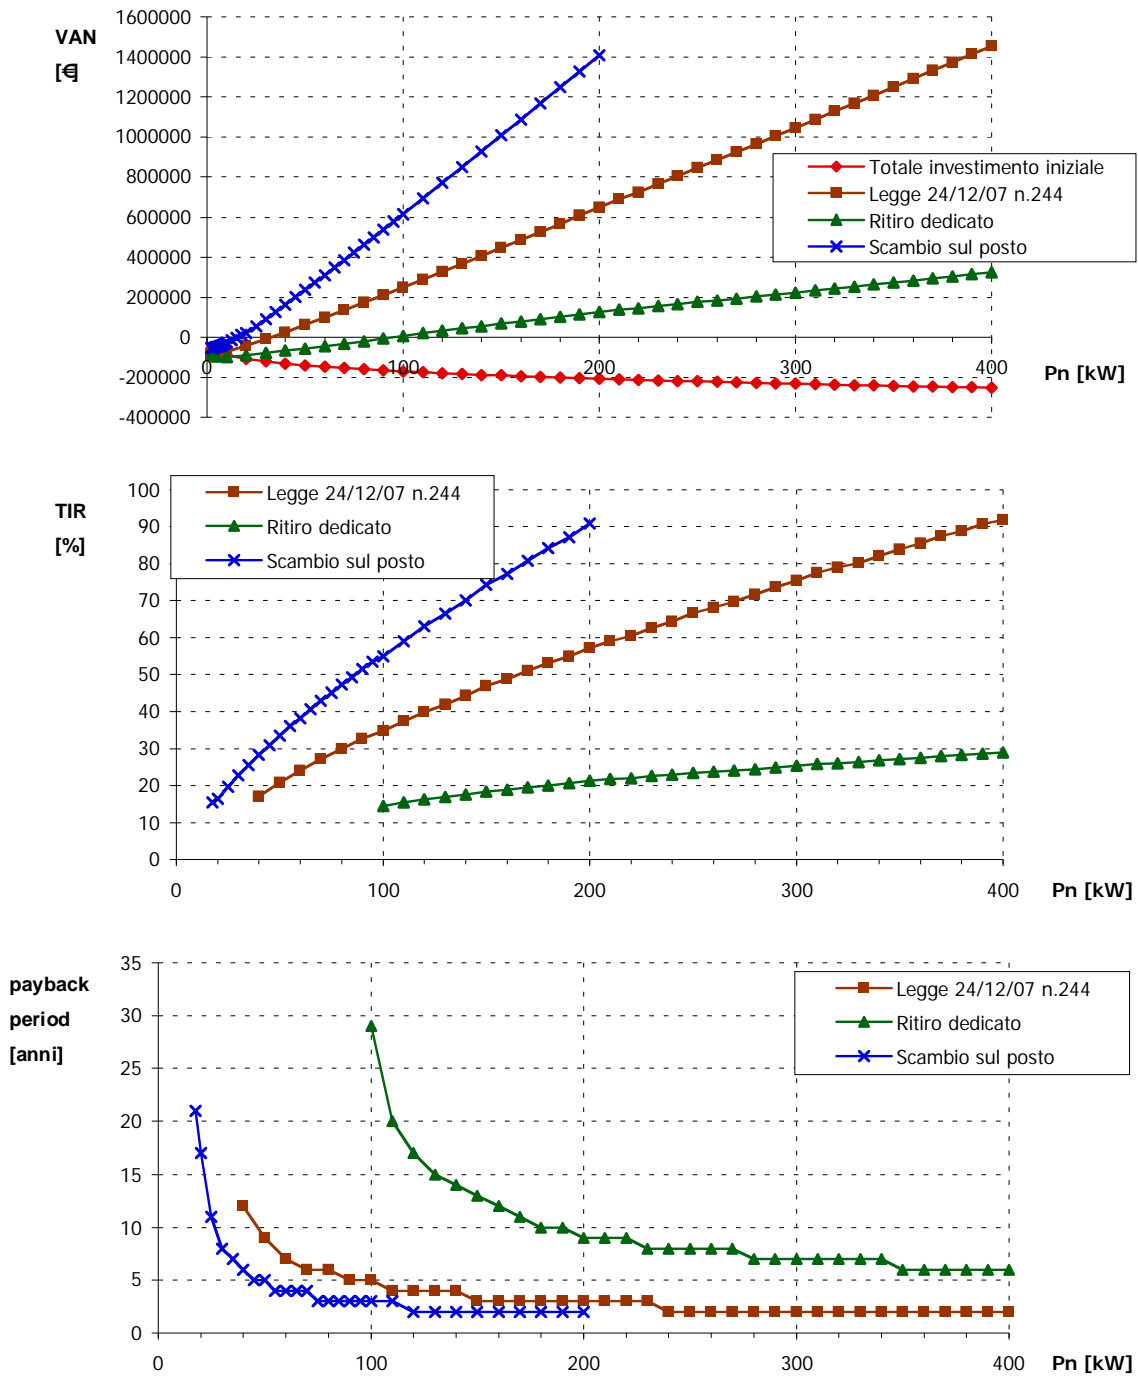


Figura 9: Impianti entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2008. Risultati delle analisi nell'ipotesi di un rendimento dell'impianto del 50% ed un WACC del 14