

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali


COMUNE DI AILOCHE

Sorgenti

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
N1-2	IMPIANTO DI AILOCHE	NOVEIS 1	20	5
		NOVEIS 2	Non utilizzata	Non utilizzata
N3-4	IMPIANTO DI AILOCHE	NOVEIS 3	10	Asciutta
		NOVEIS 4	30	15 l/min
VN	IMPIANTO TANA DELLA VOLPE	VENAROLO	250	60 l/min

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
95-96-97-98	55,182	154 MEDIA
95-96-97-98 media	13795.5	
1999	13,946	154
2000	13,956	154
2001	14,457	156
2002	14,330	155

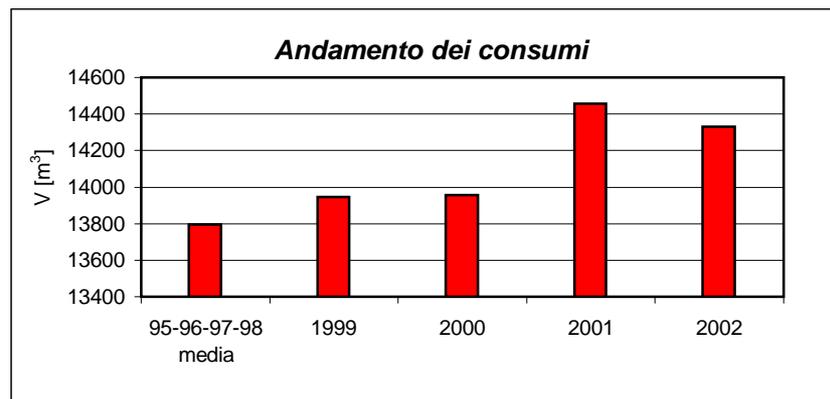

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI AILOCHE	ACQUEDOTTO COMUNALE DI AILOCHE	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	210	70	4.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	37000	14399	76
Data inizio ges.	Bacino utenza	% ingrosso	% utenze
01/01/1988	Ailoche		70

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE AILOCHE	ACQUEDOTTO RURALE AILOCHE	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	120	50	26.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	13760		100
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1958	Ailoche	30	

Elenco Sorgenti

Nome gestore	Comune	Cod.	Anno comp.
COMUNE DI AILOCHE	Ailoche	N 1-2	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI AILOCHE	CROCE DI FAELLO	906	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.00	2.00	17000	CONTINUO

Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1988
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
NOVEIS 1	FRAZIONE NOVEIS	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
NOVEIS 2	FRAZIONE NOVEIS	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CROSO DI ANTRUMO	COMUNALE AILOCHE	VALLE SESSERA	1070
RIO CROSO DI ANTRUMO	COMUNALE AILOCHE	VALLE SESSERA	1035
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 437850 N 5062990	17/02/2000	8.9
IN GRUPPO	E 437960 N 5062970	17/02/2000	N.R.
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
6.59	48.3	24	0.4
N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI AILOCHE	Ailoche	N 3-4	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI AILOCHE	CROCE DI FAELLO	866	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.00	2.00	15000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1988
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
NOVEIS 3	FRAZIONE NOVEIS	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
NOVEIS 4	FRAZIONE NOVEIS	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA

Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO BODRO	COMUNALE AILOCHE	VALLE SESSERA	900
RIO BODRO	COMUNALE AILOCHE	VALLE SESSERA	875
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 438220 N5062370	17/02/2000	5.4
IN GRUPPO	E 438270 N 5062370	17/02/2000	9
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.32	39.8	5.4	0.09
6.46	50	21	0.35

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUEDOTTO	Ailoche	VN	1997
RURALE AILOCHE			
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO TANA DELLA VOLPE	TANA DELLA VOLPE	800	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
5.00	5.00	31760	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1958
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
VENAROLO	FRAZIONE VENAROLO	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO BODRO	CONSORTILE AILOCHE	VALLE SESERA	640
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 438720 N 5061620	17/02/2000	10.4
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
8.18	256	106.2	1.77

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
COMUNE DI AILOCHE	IMPIANTO COMUNALE DI AILOCHE	1997	COMUNALE
CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE AILOCHE	IMPIANTO RURALE AILOCHE	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1988	37000	01/01/1988	
1958	8760	01/01/1958	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
40	63		2.00
40	60		26.00
Materiale	% materiale		
POLIETILENE\ACCIAIO	50\50		
ACCIAIO	99		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	Cod.
CEMENTO ARMATO	96	473	A1
CEMENTO ARMATO	96	516	A2
CEMENTO ARMATO	9	780	A3

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI CAPRILE

Sorgenti

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
AA-B	IMP. DI CAPTAZIONE DI CAPRILE	AUNEI ALTA AUNEI BASSA	120	80

Caprile

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI CAPRILE	ACQUEDOTTO COMUNALE DI CAPRILE	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	211	100	6.50
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	30000	24560	229
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Caprile	99	

Elenco Sorgenti

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI CAPRILE	Caprile	AA-AB	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPTAZIONE DI CAPR	LOCALITA' AUNEI	800	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
3.50	5.00	30000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
		16/04/1948	01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
AUNEI ALTA	PIANO DELLE RAPE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
AUNEI BASSA	PIANO DELLE RAPE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA

Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CANEGLIO	COMUNALE CAPRILE	VALLE SESSERA	824
RIO CANEGLIO	COMUNALE CAPRILE	VALLE SESSERA	802
Sorgente	UTM	Data	Temperatura

Caprile

IN GRUPPO	E 437510 N 5061490	03/02/2000	10.6
IN GRUPPO	E 437570 N 50614700	03/02/2000	11
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
8.09	122.9	84.6	1.41
8.13	111.9	25.2	0.42

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
COMUNE DI CAPRILE	IMPIANTO COMUNALE DI CAPRILE	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1950	30000	01/01/1950	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
50	80		6.50
Materiale	% materiale		
ACCIAIO/POLIETILENE	70\30		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	200	730	R1
CEMENTO ARMATO	30	560	R2
CEMENTO ARMATO	30	530	R3

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI COGGIOLA

Sorgenti


Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
TA-TB	IMPIANTO DI VIERA E BIOLLA	TRIBUTARIA ALTA	5	3
		TRIBUTARIA BASSA		
BA	IMP. DI VIERA E BIOLLA	BARCETTO	20	12
BR	IMP. DI VIERA E BIOLLA	BARCHE	30	15
MA	IMP. DI PILETTA	MOGLIETTI ALTA	20	10
MB	IMP. DI PILETTA	MOGLIETTI BASSA		
F1-6	IMP. DI FERVAZZO	FERVAZZO 1	30	15
		FERVAZZO 2		
		FERVAZZO 5		
		FERVAZZO 4		
		FERVAZZO 3		
		FERVAZZO 6		
P4	IMPIANTO DI RIVO'		n.r.	
		LE PIANE	10	6

Prese superficiali

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
PRA	IMP. RIO ARDECCIA		480	300

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
1993	160,402	1486
1994	179,641	1482
1995	166,823	1485
1996	146,994	1488
1997	160,121	1468
1998	176,585	1455
1999	144,927	1457
2000	142,623	1479
2001	142,333	1487
2002	134,557	1481

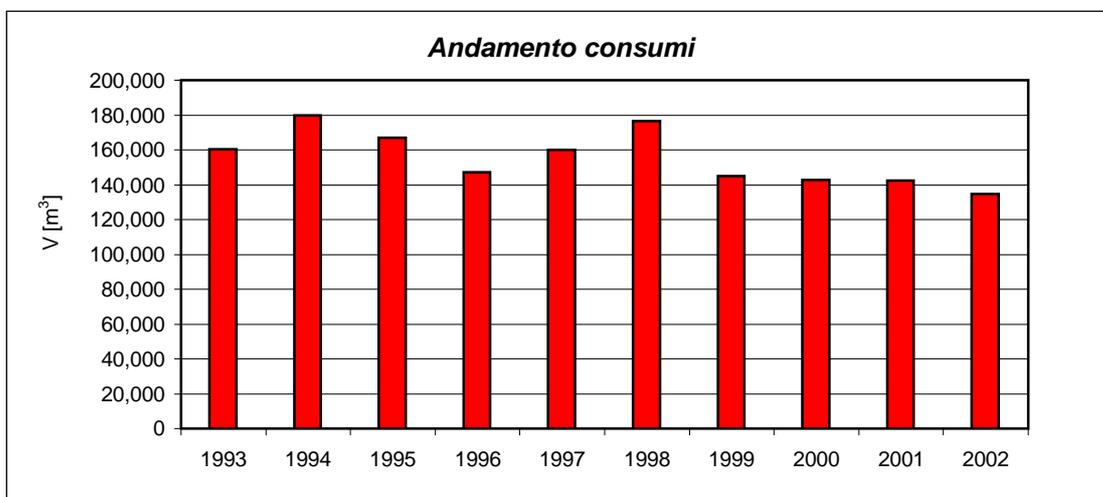

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
FRAZIONISTI DI RIVO'	ACQUEDOTTO PRIVATO DI RIVO'	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	67	40	2.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	5000		60
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1954	Coggiola	10	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUE POTABILI FRAZIONISTI	ACQU. PRIVATO DI VIERA E BIOLLA	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	241	100	7.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	10000		210
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1937	Coggiola	20	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI COGGIOLA	ACQU. COMUNALE DI COGGIOLA	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	2000	100	8.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	185000	146994	1088
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1945	Coggiola\Portula	70/16	
Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia

Coggiola

FRAZIONISTI DI FERVAZZO	ACQUEDOTTO DI FERVAZZO	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	80	30	3.40
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	7000	0	70
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Coggiola	20	

Elenco Prese superficiali

Gestore	Denominazione imp. Captaz.	Località	Quota
COMUNE DI COGGIOLA	IMPIANTO RIO ARDECCIA	RIO ARDECCIA	672
Anno rif.	Q min l/sec	Q max est. l/sec	V der. m3/anno
1996	5.00	8.00	180000
Utilizzo	Data conc.	Data inizio	
CONTINUO	06/07/1968	01/01/1945	
Nome risorsa idrica captata	Natura risorsa idrica captata		
RIO ARDECCIA	CORSI D'ACQUA NATURALI, ARTIFICIALI		

Elenco Sorgenti

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUE POTABILI FRAZIONISTI	Coggiola	TB-TA	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI VIERA E BIOLLA	CAVALLERO	1000	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.10	0.10	3300	CONTINUO

Coggiola

Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1987
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
TRIBUTARIA ALTA	PIANA DEL CROS	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
TRIBUTARIA BASSA	PIANA DEL CROS	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CAVALLERO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	1055
RIO CAVALLERO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	1045
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 435717 N5063554	16/02/2000	6.8
IN GRUPPO	E 435666 N5062536	16/02/2000	7.3
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.55	48.2	1.20	0.02
7.75	43.8	2.40	0.04

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUE POTABILI FRAZIONISTI	Coggiola	LP	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI VIERA E BIOLLA	LE PIANE	900	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.10	0.10	3400	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1987
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
BARCETTO	LE PIANE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota

Coggiola

RIO SCOCCIA	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	938
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 435728 N 5061849	16/02/2000	9.0
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.37	61.5	21.6	0.36

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUE POTABILI FRAZIONISTI	Coggiola	BR	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI VIERA E BIOLLA	BARCHE	870	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
		3300	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			25/08/1987
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
BARCHE	BARCHE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
CANALE FORA'	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	855
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 436229 N 5061446	16/02/2000	9.8
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.48	77.4	33.6	0.56

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI COGGIOLA	Coggiola	MA	1997
COMUNE DI COGGIOLA	Coggiola	MB	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI PILETTA	BILEI	755	1996

Coggiola

IMPIANTO DI PILETTA	BILEI	745	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.00	0.10	2500	CONTINUO
0.00	0.10	2500	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	6221	29/01/1951	01/01/1945
	6221	29/01/1951	01/01/1945
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
MOGLIETTI ALTA	REGIONE MOGLIETTI	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
MOGLIETTI BASSA	REGIONE MOGLIETTI	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO SCAROLA	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	755
RIO SCAROLA	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	735
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 437345 N 5060921	16/02/2000	9.2
ISOLATA	E 437472 N 5060739	16/02/2000	9.8
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
6.59	47.9	19.2	0.32
7.09	50.2	3	0.05

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
FRAZIONISTI DI FERVAZZO	Coggiola	F 1-6	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI FERVAZZO	REGIONE MOGLIETTI	650	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.10	0.20	7000	CONTINUO

Coggiola

Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
FERVAZZO 1	FERVAZZO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
FERVAZZO 2	FERVAZZO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
FERVAZZO 5	FERVAZZO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
FERVAZZO 4	FERVAZZO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
FERVAZZO 3	FERVAZZO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
FERVAZZO 6	FERVAZZO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CAROLO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	604
RIO CAROLO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	608
RIO CAROLO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	638
RIO CAROLO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	610
RIO CAROLO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	610
RIO CAROLO	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	625
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 437757 N 5060188	12/06/2000	10.2
IN GRUPPO	E 437752 N 5060206	12/02/2000	10.4
IN GRUPPO	E 437746 N 5060340	16/02/2000	10.2
IN GRUPPO	E 437768 N 5060236	16/02/2000	10.3
IN GRUPPO	E 437737 N 5060232	16/02/2000	10.5
IN GRUPPO	E 437798 N 5060398	16/02/2000	10.4
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
6.36	85.8	N.R	N.R
6.15	95.6	7.8	0.13
6.9	108.6	0.5	0.01
6.13	80.4	6	0.1

Coggiola

6.13	80.5	7.2	0.12
6.85	95.6	8.4	0.14

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
FRAZIONISTI DI RIVO'	Coggiola	4	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI RIVO'	LE PIANE	900	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.00	0.00	5000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1954
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Non c'è corrispondenza con i dati della provincia per quanto riguarda Rivò

Non presente su dati della regione(Le piane)

Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
LE PIANE	LE PIANE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO AUNA	COMUNALE COGGIOLA	VALLE SESSERA	1005
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 436448 N 5062239	16/02/2000	9.3
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.75	61.2	9.6	0.16

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
CONSORZIO ACQUE POTABILI FRAZIONISTI	IMPIANTO PRIVATO DI VIERA E BIOLLA	1997	COMUNALE
FRAZIONISTI DI RIVO'	IMPIANTO DI ACQUEDOTTO DI RIVO	1997	COMUNALE

Coggiola

COMUNE DI COGGIOLA	IMPIANTO COMUNALE DI COGGIOLA	1997	COMUNALE
COMUNE DI COGGIOLA	IMPIANTO COMUNALE DI PILETTA	1997	COMUNALE
FRAZIONISTI DI FERVAZZO	IMPIANTO DI FERVAZZO	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1937	10000	01/01/1937	
1954	5000	01/01/1954	
1945	180000	01/01/1945	
1945	5000	01/01/1945	
1950	7000	01/01/1950	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
63	75		5.00
48	48		2.00
80	125		6.00
48	48		2.00
48	48		2.00
Materiale	% materiale		
ACCIAIO/POLIVINILCLORURO	10\90		
ACCIAIO	99		
ACCIAIO	100		
ACCIAIO	100		
ACCIAIO	100		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	24	870	C1
CEMENTO ARMATO	24	760	C2
CEMENTO ARMATO	30	800	C3
CEMENTO ARMATO	40	630	C5
CEMENTO ARMATO	360	530	C6

Coggiola

CEMENTO ARMATO	360	530	C7
CEMENTO ARMATO	50	650	C4

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI CREVACUORE

Sorgenti


Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
SD1	SAN DEFENDENTE 1		120	60
SD2	SAN DEFENDENTE 2			
SD3	SAN DEFENDENTE 3			
SD4	SAN DEFENDENTE 4			
SD5	SAN DEFENDENTE 5			

CONSORZIO DELLA FONTANA RONDA

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
M1-3	IMPIANTO MIRABELLO	MIRABELLO 1 MIRABELLO 3	500	350
FR	IMP. SORG. RONDA	FONTANA RONDA		
RA	IMP. SORG. RAIME'	RAIME'		
Totale				

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
1996	201,142	1069
1997	125,997	1069
1998	128,023	1069
1999	189,105	1069
2000	229,644	1069
2001	106,902	1069
2002	221,842	1069

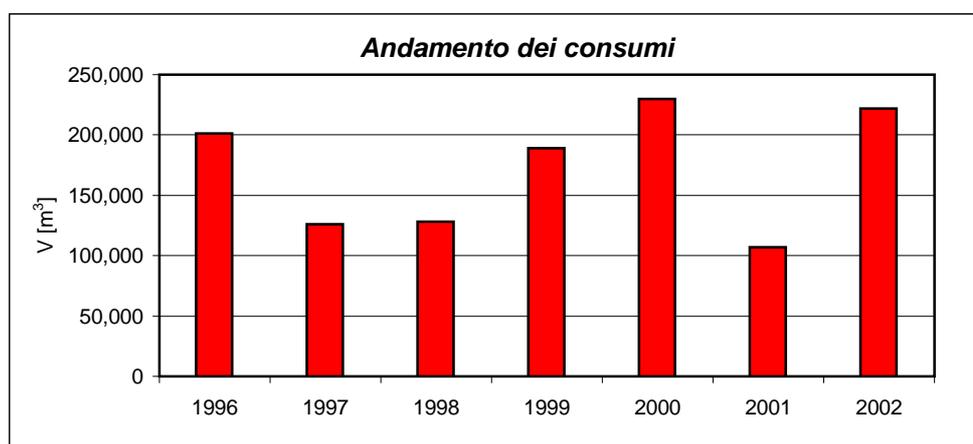

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI CREVACUORE	ACQUEDOTTO COMUNALE	1997	CONSORZIATO
	CONSORZIATO CREVACUORE		
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	1910	100	8.60
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	315200	239000	1079
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1980	Crevacuore	100	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO FONTANA RONDA	ACQUEDOTTO FONTANA RONDA	1997	CONSORTILE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE PRIMARIA	1864	740	10.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	256332	0	0
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
25/07/1932	Sostegno\Guardabosone\Crevacuore	80/100/40	

Elenco Sorgenti

Sorgenti presenti nei dati della regione (non ci sono dati in provincia)

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO FONTANA RONDA	Borgosesia	M1-M3	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO MIRABELLO	MIRABELLO	768	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo

Crevacuore1

1.00	3.00	63072	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			25/07/1932
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
MIRABELLO 1	MIRABELLO	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
MIRABELLO 3	MIRABELLO	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO VENENZA	CONSORTILE FONTANA RONDA	VALLE SESSERA	770
RIO VENENZA	CONSORTILE FONTANA RONDA	VALLE SESSERA	790
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 440510 N 5064570	12/09/2000	11.5
IN GRUPPO	E 440530 N 5064620	12/09/2000	10.2
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
8.18	81	19.8	0.33
7.83	93	15	0.25
Portata tot Mirabello (misura fontana ronda)		156	2.6

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO FONTANA RONDA	Borgosesia	FR	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO SORGENTE RONDA	RONDA	693	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
1.00	4.00	78840	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			25/07/1932
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	

Crevacuore1

Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
FONTANA RONDA	PECCIOLA	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO VENENZA	CONSORTILE FONTANA RONDA	VALLE SESSERA	730
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 440560 N 5064500	12/09/2000	12.2
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
8.53	76	N.R. (manca stramazzo)	N.R.

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO FONTANA RONDA	Postua	RA	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO SORGENTE RAIME'	RAIME'	750	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
	2.00	39420	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			25/07/1932
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
RAIME'	RAURIE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
TORRENTE STRONA	CONSORTILE FONTANA RONDA	VALLE SESSERA	830
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 439950 N 5064240	12/09/2000	11.6
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.8	26	N.R.(manca stramazzo)	N.R.

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO FONTANA RONDA	Crevacuore	SD1	1997

Crevacuore1

Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SAN DEFENDENTE	SAN DEFENDENTE	415	1997
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.50		15000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO FONTANA RONDA	Crevacuore	SD2	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SORGENTE SAN DEFENDENTE 2	SAN DEFENDENTE	410	1997
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.50		15000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO FONTANA RONDA	Crevacuore	SD3	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SAN DEFENDENTE 3	SAN DEFENDENTE	431	1987
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.50		15000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m

Crevacuore1

		SORGENTI	PUNTUALE		
Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.		
CONSORZIO FONTANA RONDA	Crevacuore	SD4	1997		
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento		
SAN DEFENDENTE 4	SAN DEFENDENTE	431	1997		
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo		
0.50		15000	CONTINUO		
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione		
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m		
	SORGENTI	PUNTUALE			

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.		
CONSORZIO FONTANA RONDA	Crevacuore	SD5	1997		
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento		
SAN DEFENDENTE 5	SAN DEFENDENTE	439	1997		
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo		
0.50		15000	CONTINUO		
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione		
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m		
	SORGENTI	PUNTUALE			

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
CONSORZIO FONTANA RONDA	IMPIANTO FONTANA RONDA	1997	INTERCOMUNALE
CONSORZIO FONTANA RONDA	SAN DEFENDENTE	1997	COMUNALE
COMUNE DI CREVACUORE	IMPIANTO DA POZZO ASCOLI MARSONI		COMUNALE

Crevacuore1

Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1930	181332	25/07/1932	
1212	75000		
1980	170294	01/01/1980	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
80	80		9.00
70	70		1.00
99	99		0.90
Materiale	% materiale		
POLIVINILCLORUROVACCIAIO	30\70		
FERRO	100		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	380	435	CR2

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI GUARDABOSONE


Sorgenti

CONSORZIO DELLA FONTANA RONDA

Si rimanda alla scheda relativa al comune di Crevacuore

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
1994	32,426	270
1995	26,662	271
1996	19,295	278
1997	26,473	278
1998	24,090	274
1999	26,899	274
2000	23,533	272
2001	23,360	271

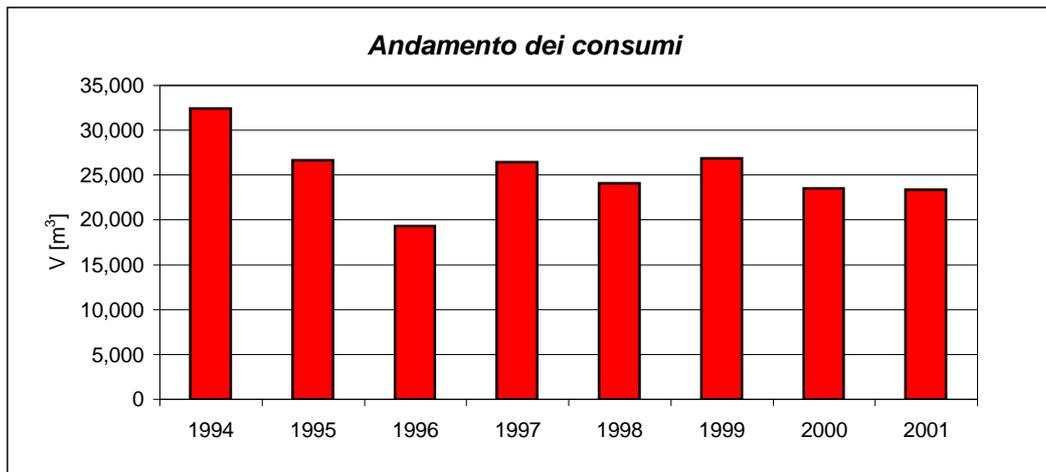

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI GUARDABOSONE	ACQUEDOTTO COMUNALE	1997	CONSORZIATO
	CONSORTILE DI GUARDOBOSONE		
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	348	250	2.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	30000	25942	270
Data inizio ges.	Bacino utenza	% ingrosso	% utenze
01/01/1935	Guardabosone		99

Elenco Sorgenti

Il comune è servito dalle sorgenti della Fontana Ronda.

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
COMUNE DI GUARDABOSONE	IMPIANTO DI GUARDABOSONE	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1935	30000	01/01/1935	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
80	80		2.00
Materiale	% materiale		
GRES	99		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	90	495	G1

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI PORTULA

Sorgenti

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
AL	IMP. DI CAPT. ALDANA	ALDANA	30	
BR	IMP. DI CAPT. BORELLO	BORELLO	12	
FP	IMP. FONTANA DEI PRETI	FONTANA DEI PRETI	60	
SS	IMPIANTO SASSELLO	SASSELLO	100	
BZ	IMPIANTO DI SCAGLIA	LORA MARZE' 20		
		BOZZALLA 21		
		BOZZALLA GRIS 22		
		Portata totale =	40	
SC	IMPIANTO DI SCAGLIA	SCAGLIA 26		
		SCAGLIA 27		
		SCAGLIA 28		
		Portata totale =	40	
35	IMPIANTO RIO CARNASCO	CASTAGNEA 1		
		CASTAGNEA 2		
		CASTAGNEA 3		
		CASTAGNEA 4		
		CASTAGNEA 5		
		CASTAGNEA 6		
		CASTAGNEA 7		
		Portata totale =	100	
GA	IMPIANTO DI GILA	Nessun riferimento	8	
TM	IMPIANTO RIO CARNASCO	PIANELLO 56	25	
		TESCARI ALTA 57	25	
		TESCARI BASSA 58		
		UBERTALLI 59	25	
		CARNASCO 60	25	
		MATRICE 49	150	
		MATRICE 50		
		MATRICE 51		
		MATRICE 52		
Portata totale =	250			
GF	SORGENTE PIANANZA	Nessun riferimento	8	
SL	IMP. DI CAPT. SOLIVO	Nessun riferimento	30	

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI PORTULA	ACQUEDOTTO COMUNALE DI PORTULA	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	50	0	5.70
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	30000	0	0
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
31/12/1997	Portula	3	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	295	0	2.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	15000	13722	130
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Portula	18	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CIRCOLO FAMILIARE SCAGLIA E FAGNOLA	ACQUEDOTTO SCAGLIA E FAGNOLA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	200	15	2.60
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	35000	7328	52
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
30/12/1922	Portula	8	

Portula1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE DI CASTAGNEA	ACQUEDOTTO DI CASTAGNEA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	276	0	2.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	63000	18014	150
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
26/12/1915	Portula	16	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
ACQUEDOTTO CONSORTILE GILA	ACQUEDOTTO CONSORTILE DI GILA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	50	80	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	4500	2600	46
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1947	Portula	5	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE DI PORTULA MATRICE	ACQUEDOTTO DI PORTULA MATRICE	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	550	50	35.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	30000	21341	217
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1930	Portula	30	

Portula1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COOPERATIVA DI CONSUMO DI GALFIONE	ACQUEDOTTO DI GALFIONE	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	123	0	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	6000	5939	45
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1926	Portula	7	

Elenco Sorgenti

Comune servito da sorgenti private

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	Portula	AL	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPTAZIONE ALDANA	A MONTE STRADA CASTAGNEA	750	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.00	0.00		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
31/12/1999	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
ALDANA 41	STRADA CASTAGNEA-PIANCONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
	PORTULA MASSERANGA	VALLE SESSERA	750
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO		22/05/1989	N.R.

Portula1

pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.1	49	30	0.5

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	Portula	BO	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPTAZIONE BORELLO	SANTUARIO NOVAREIA	870	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.00	0.00		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
BORELLO 38	NW SANTUARIO NOVAREIA	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO NOVAREIA	PORTULA MASSERANGA	VALLE SESSERA	860
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO		22/05/1989	N.R.
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.4	48	12	0.2

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	Portula	FP	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO FONTANA DEI PRETI	FIANCO STRADA CASTAGNEA	740	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo

Portula1

0.00	1.20		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
01/01/1950	31/12/1999	SORGENTI	DIFFUSO
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
FONTANA DEI PRETI 39	STRADA CASTAGNEA-PIANCONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO NOVAREIA	PORTULA MASSERANGA	VALLE SESSERA	750
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO		22/05/1989	8.7
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.2	50	75	1.25

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	Portula	SS	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO SASSELLO	VALLONE SOTTO SANTUARIO NOVARE	675	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
1.10	2.30		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
SASSELLO 42	STRADA CASTAGNEA-PIANCONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO NOVAREIA	PORTULA MASSERANGA	VALLE SESSERA	660
Sorgente	UTM	Data	Temperatura

Portula1

ISOLATA		22/05/1989	9
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.4	50	140	2.3

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CIRCOLO FAMILIARE SCAGLIA E FAGNOLA	Portula	BZ	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI SCAGLIA	ZONA CASTAGNEA	740	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.30	1.00	20000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			31/12/1922
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
LORA MARZE' 20	CASTAGNEA	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
BOZZALLA 21	CASTAGNEA	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
BOZZALLA GRIS 22	CASTAGNEA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CARNASCO	PORTULA SCAGLIA	VALLE SESSERA	730
RIO CARNASCO	PORTULA SCAGLIA	VALLE SESSERA	720
RIO SALAROLI	PORTULA SCAGLIA	VALLE SESSERA	725
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO		09/05/1989	9.9
IN GRUPPO		09/05/1989	8.9
ISOLATA		09/05/1989	9.5
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
6.9	157	12	0.2

Portula1

6.9	114	12	0.2
6.7	146	12	0.2

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CIRCOLO FAMILIARE SCAGLIA E FAGNOLA	Portula	SC	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI SCAGLIA	SCAGLIA	665	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.00	0.00	15000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			31/12/1922
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
SCAGLIA 26	CASTAGNEA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
SCAGLIA 27	CASTAGNEA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
SCAGLIA 28	CASTAGNEA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
TORRENTE PONZONE	PORTULA SCAGLIA	VALLE SESSERA	670
TORRENTE PONZONE	PORTULA SCAGLIA	VALLE SESSERA	670
TORRENTE PONZONE	PORTULA SCAGLIA	VALLE SESSERA	650
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO		09/05/1989	11
IN GRUPPO		09/05/1989	10.6
IN GRUPPO		09/05/1989	10.6
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
6.7	230	15	0.25
6.7	168	9.5	0.16
6.8	179	11	0.18

Portula1

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE DI CASTAGNEA	Trivero	CT	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO RIO CARNASCO	RIO CARNASCO	870	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
1.50	2.50	63000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	9135	02/12/1986	26/12/1915
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
31/12/2009	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
CASTAGNEA 1	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CASTAGNEA 2	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CASTAGNEA 3	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CASTAGNEA 4	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CASTAGNEA 5	BARDONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CASTAGNEA 6	BARDONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CASTAGNEA 7	BARDONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	870
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	865
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	860
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	850
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	890
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	880
RIO CARNASCO	PORTULA CASTAGNEA	VALLE DI MOSSO	850
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO		07/11/1988	9.2

Portula1

IN GRUPPO		07/11/1988	8.8
IN GRUPPO		07/11/1988	8.5
ISOLATA		07/11/1988	8.4
ISOLATA		07/11/1988	9.5
ISOLATA		07/11/1988	9.4
ISOLATA		07/11/1988	9.3
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
N.R.	124	N.R.	N.R.
N.R.	111	N.R.	N.R.
N.R.	121	N.R.	N.R.
N.R.	61	N.R.	N.R.
N.R.	62	60	1
N.R.	45	12	0.2
N.R.	71	N.R.	N.R.

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
ACQUEDOTTO CONSORTILE GILA	Portula	GA	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI GILA	BONDE	670	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.10	0.20	4500	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1947
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	

Non ci sono sorgenti in provincia

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE DI PORTULA MATRICE	Portula	TM	1997

Portula1

Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO RIO CARNASCO	RIO CARNASCO	840	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.50	0.60	30000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	256-45347	26/04/1995	01/01/1930
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
31/12/2006	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
PIANELLO 56	STRADA CASTAGNEA-PIANCONE	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
TESCARI ALTA 57	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
TESCARI BASSA 58	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
UBERTALLI 59	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
CARNASCO 60	VALLONE CARNASCO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
MATRICE 49	VALLONE BOCCIOLEI	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
MATRICE 50	VALLONE BOCCIOLEI	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
MATRICE 51	VALLONE BOCCIOLEI	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
MATRICE 52	VALLONE BOCCIOLEI	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO CARNASCO	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	900
RIO CARNASCO	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	840
RIO CARNASCO	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	830
RIO CARNASCO	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	810
RIO CARNASCO	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	750
RIO VALBERCA	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	610
RIO VALBERCA	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	610
RIO VALBERCA	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	590
RIO VALBERCA	PORTULA MATRICE	VALLE SESSERA	580
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA		15/05/1989	N.R.

Portula1

IN GRUPPO		27/10/1988	9.7
IN GRUPPO		27/10/1988	10.1
IN GRUPPO		27/10/1988	9.7
IN GRUPPO		15/05/1989	9.3
IN GRUPPO		15/05/1989	N.R.
IN GRUPPO		15/05/1989	N.R.
IN GRUPPO		15/05/1989	9.7
IN GRUPPO		15/05/1989	9.7
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
6.9	37	20	0.33
N.R.	50	35	0.58
N.R.	49	9	0.15
N.R.	92	12	0.2
N.R.	48	32	0.53
6.6	102	60	1
6.6	102	60	1
6.6	225	25	0.42
6.8	99	15	0.25

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COOPERATIVA DI CONSUMO DI GALFIONE	Portula	GF	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SORGENTE PIANANZA	RIO DELLA PIANANZA	692	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.10	0.20		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1926
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	

Non ci sono sorgenti in provincia

Portula1

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI PORTULA	Portula	SL	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPTAZIONE SOLIVO	SOLIVO	580	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
0.80	0.00	30000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			31/12/1997
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Non ci sono sorgenti in provincia

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI MASSERANGA	IMPIANTO DI MASSERANGA	1997	COMUNALE
CIRCOLO FAMILIARE SCAGLIA E FAGNOLA	IMPIANTO FR. SCAGLIA	1997	COMUNALE
CONSORZIO ACQUA POTABILE DI CASTAGNE	IMPIANTO DI CASTAGNEA	1997	COMUNALE
ACQUEDOTTO CONSORTILE GILA	IMPIANTO DI GILA	1997	COMUNALE
SORZIO ACQUA POTABILE DI PORTULA MATRICE	IMPIANTO DI PORTULA MATRICE	1997	COMUNALE
COOPERATIVA DI CONSUMO DI GALFIONE	IMPIANTO DI GALFIONE	1997	COMUNALE
COMUNE DI PORTULA	IMPIANTO DI SCOLDO	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m³/anno	Data inizio gestione	
1950	15000	01/01/1950	
1922	35000	30/12/1922	
1915	63000	26/12/1915	
1947	4500	01/01/1947	
1930	30000	01/01/1930	

Portula1

1926	6000	01/01/1926	
1995	30000	31/12/1997	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
50	75		2.00
25	50		1.10
63	63		2.00
25	50		1.00
50	50		20.00
50	75		0.30
30	30		4.20
Materiale	% materiale		
ACCIAIO	99		
ACCIAIO\POLIETILENE	20\80		
ACCIAIO	99		
ACCIAIO	100		
POLIETILENE	100		
POLIETILENE\ACCIAIO	20/80		
POLIETILENE	100		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	92	600	L1
CEMENTO ARMATO	45	700	L2
CEMENTO ARMATO	50	770	L3
CEMENTO ARMATO	38	670	L4
CEMENTO ARMATO	60	660	L5
CEMENTO ARMATO	58	670	L6
CEMENTO ARMATO	18	690	L7
CEMENTO ARMATO	14	580	L8

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali


COMUNE DI POSTUA

Sorgenti

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
CS	IMP. CAPT. COSTA		30	
SM	SASSO MARCIO		30	
FF	FONTANA DEL FREY		60	

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
1999	8,141	64
2000	6,625	61
2001	6,342	64
2002	7,991	65

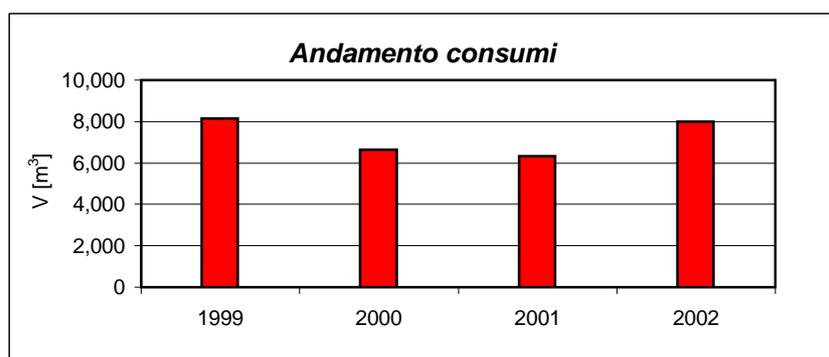

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI POSTUA	ACQUEDOTTO COMUNALE COSTA	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	100	50	4.50
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	25000		70
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1992	Postua	100/20	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
PERAZZO FLAVIO	ACQUEDOTTO FONTANA DEL FREY	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	350	100	4.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	20000	18000	260
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
03/06/1995	Postua	70	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
FRAZIONISTI RONCOLE	ACQUEDOTTO SASSO MARCIO	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	49	250	1.90
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	4780		94
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Postua	10	

Elenco Sorgenti

Non ci sono dati per queste sorgenti in provincia (tutte private)

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
FRAZIONISTI RONCOLE	Postua	SM	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SASSO MARCIO	FRAZIONE RONCOLE	500	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.00	0.00	4780	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
PERAZZO FLAVIO	Postua	FF	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO FONTANA DEL FREY	BARINCIANO	550	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
1.00	1.00	20000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			03/06/1995
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI POSTUA	Postua	CS	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPTAZIONE COSTA	COSTA	510	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo

1.50	2.50	25000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1992
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
PERAZZO FLAVIO	IMPIANTO FONTANA DEL FREY	1997	COMUNALE
COMUNE DI POSTUA	IMPIANTO COMUNALE COSTA	1997	COMUNALE
FRAZIONISTI RONCOLE	IMPIANTO SASSO MARCIO	1997	COMUNALE
ZIO UTENTI ACQUA POTABILE FRAZIO	IMPIANTO PRIVATO FR. PIANA	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1976	100	03/06/1995	
1992	90	01/01/1992	
1950	250	01/01/1950	
1960	50	01/01/1960	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
60	100		4.00
60	90		3.50
250	250		1.20
50	50		0.50
Materiale	% materiale		
FERRO/POLIVINILCLORURO	50\50		
ACCIAIO/POLIVINILCLORURO	60\40		
ACCIAIO	99		
FERRO	100		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	50	510	O1
CEMENTO ARMATO	27	480	O2
CEMENTO ARMATO	21	490	O3

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI PRAY

Sorgenti


Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
PR	IMP. DI CAPT. SOLIVO	PIANO DELLE RAPE	200	
TA		TASSERE A	100	
TB		TASSERE B	sempre secca	
TC		TASSERE C	150	
		Totale	450	300

SD	IMP. DI CAPT. SOLIVO	SOLIVO D		
SE		SOLIVO E		
SA		SOLIVO A	sempre secca	
SB		SOLIVO B		
SC		SOLIVO C		
CL		COLLO		
FO	IMP. FONTANACCIA	FONTANACCIA		
		Totale	40	30

POR	IMP. PONTEROSSO	PONTE ROSSO	40	20
VA1	IMP. DI CAPT. DI PRAY	VALBERCA 1	40	20
VA2		VALBERCA 2		
VA3		VALBERCA 3		
VA4		VALBERCA 4		
VA5		VALBERCA 5		
VA6		VALBERCA 6		
VA7		VALBERCA 7		
		Totale VA +PR =	80	40

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
1989	134,743	1425
1990	152,132	1441
1991	146,292	1441
1992	145,421	1440
1993	142,791	1449
1994	142,872	1445
1995	144,551	1449
1996	146,200	1475
1997	150,831	1521
1998	151,539	1518
1999	153,014	1532
2000	139,220	1519
2001	139,105	1505
2002	141,644	1557

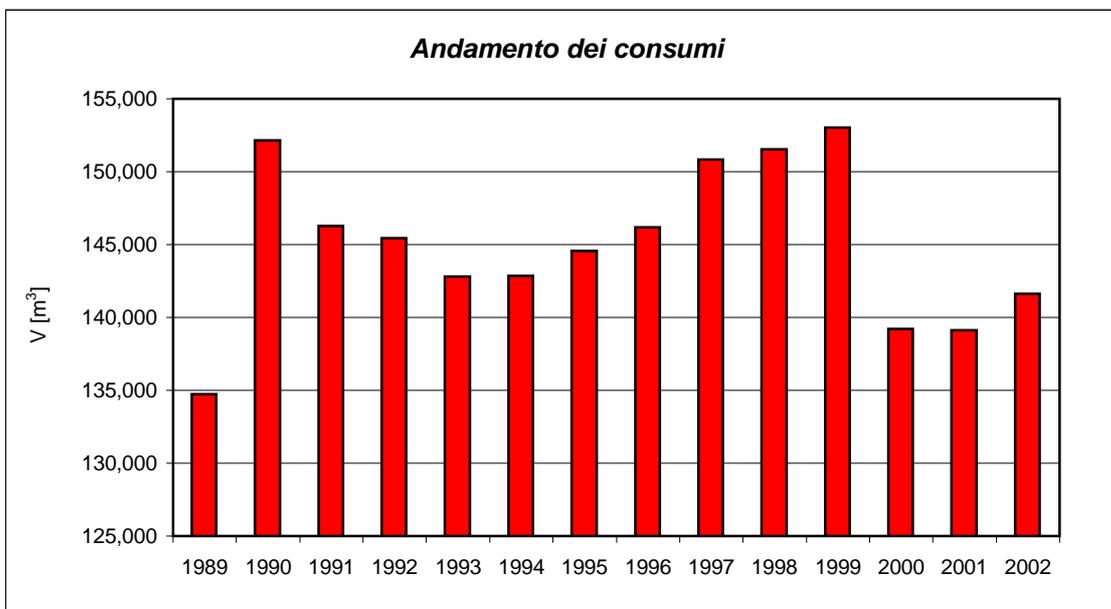

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI PRAY	ACQUEDOTTO COMUNALE DI PRAY	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	2100	0	30.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	345000	146200	1475
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Pray	100	

Elenco Sorgenti

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI PRAY	Caprile	PR-TA-TB-TC	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPTAZIONE SOLIVO	SOLIVO TASSERE	716	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
5.00	10.00	236000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
PIANO DELLE RAPE	PIANO DELLE RAPE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
TASSERE A	TASSERE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
TASSERE B	TASSERE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
TASSERE C	TASSERE	093070 POSTUA	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota

RIO CANEGLIO	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	940
RIO CANEGLIO	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	726
RIO CANEGLIO	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	710
RIO CANEGLIO	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	704
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 437448 N5061690	27/01/2000	7.8
IN GRUPPO	E 437700 N 5061320	27/01/2000	8.9
IN GRUPPO	E 437730 N 5061290	27/01/2000	4.4
IN GRUPPO	E 437740 N 5061270	27/01/2000	9
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.07	96.8	48	0.8
7.05	112.8	90	1.5
6.98	155	N.R.	N.R.
7.06	123.6	138	2.3
Portata totale Tassere+Pian delle rape		>240	>4

Sorgenti che alimentano la zona a destra di Pray, di cui c'è notizia tra i dati della regione nella categoria prese da subalveo.

Gestore	Denominazione imp. Captaz.	Località	Quota
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO DI CAPT. SOLIVO	SOLIVO	585
Anno rif.	Q min l/sec	Q max est. L/sec	Cod.
1996	0.50	1.00	S-CL
Utilizzo	Data conc.	Data inizio	
CONTINUO		01/01/1950	
Nome risorsa idrica captata	Natura risorsa idrica captata		
ACQUE SORGIVE NATURALI	ACQUE DI SUBALVEO		
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
SOLIVO D	SOLIVO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
SOLIVO E	SOLIVO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
SOLIVO A	SOLIVO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
SOLIVO B	SOLIVO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
SOLIVO C	SOLIVO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA

Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	585
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	580
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	590
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	585
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	580
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 436970 N 5058130	27/01/2000	10.2
IN GRUPPO	E 436570 N 5058120	27/01/2000	8.6
IN GRUPPO	E 436540 N 5058140	27/01/2000	N.R.
IN GRUPPO	E 436550 N 5058130	27/01/2000	9.6
IN GRUPPO	E 436560 N 5058130	27/01/2000	9
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.61	23.3	0.6	0.01
7.52	31.9	7.8	0.13
N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
7.43	41.3	2.4	0.04
7.66	31.1	0.48	0.008
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
COLLO	COLLO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	585
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 436680 N 5058270	27/01/2000	8.5
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.51	40.8	9	0.15
Portata totale Collo+Solivo		15	0.25

Gestore	Denominazione imp. Captaz.	Località	Quota
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO PONTEROSSO	PONTEROSSO	630
Anno rif.	Q min l/sec	Q max est. L/sec	Cod

1996	0.10	0.50	POR
Utilizzo	Data conc.	Data inizio	
CONTINUO		01/01/1950	
Nome risorsa idrica captata	Natura risorsa idrica captata		
ACQUE SORGIVE NATURALI	ACQUE DI SUBALVEO		
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
PONTE ROSSO	SCAGLIA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	650
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 435840 N 5058680	03/02/2000	6.9
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.25	116.8	47.2	0.79

Gestore	Denominazione imp. Captaz.	Località	Quota
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO FONTANACCIA	FONTANACCIA	570
Anno rif.	Q min l/sec	Q max est. l/sec	Cod
1996	0.50	1.00	FO
Utilizzo	Data conc.	Data inizio	
CONTINUO		01/01/1950	
Nome risorsa idrica captata	Natura risorsa idrica captata		
FONTANACCIA	ACQUE DI SUBALVEO		
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
FONTANACCIA	COLLO	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
TORRENTE PONZONE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	570
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 436810 N 5058350	03/02/2000	9.6
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
5.98	46.8	18	0.3

Gestore	Denominazione imp. Captaz.	Località	Quota
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO DI CAPTAZIONE DI PRAY	SCAGLIA	645
Anno rif.	Q min l/sec	Q max est. l/sec	Cod
1996	0.50	1.00	VA
Utilizzo	Data conc.	Data inizio	
CONTINUO		01/01/1950	
Nome risorsa idrica captata	Natura risorsa idrica captata		
ACQUE SORGIVE NATURALI	ACQUE DI SUBALVEO		
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
VALBERCA 1	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
VALBERCA 2	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
VALBERCA 3	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
VALBERCA 4	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
VALBERCA 5	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
VALBERCA 6	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
VALBERCA 7	VALBERCA	093110 PRAY	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	700
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	700
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	695
RIO OBERANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	670
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	665
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	645
RIO ORBEANTE	COMUNALE PRAY	VALLE SESSERA	640
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 435560 N 5058640	03/02/2000	7.8
IN GRUPPO	E 435570 N 5058660	03/02/2000	7.9
IN GRUPPO	E 435570 N 5058680	03/02/2000	9.4
IN GRUPPO	E 435600 N 5058770	03/02/2000	8.4

IN GRUPPO	E 435600 N 5058800	03/02/2000	9.3
IN GRUPPO	E 435760 N 5058870	03/02/2000	8
IN GRUPPO	E 435770 N 5058870	03/02/2000	9.2
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.12	181.2	N.R.	N.R.
6.84	148.5	5.4	0.09
6.63	78.5	N.R.	N.R.
7.11	76.4	N.R.	N.R.
7.27	140.8	6.6	0.11
6.98	93.1	3	0.05
6.89	116.5	3	0.05
Portata totale Valberca		33	0.55

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO COMUNALE DI PRAY C.TR	1997	COMUNALE
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO COMUNALE VILLA SOPRA	1997	COMUNALE
COMUNE DI PRAY	IMPIANTO COMUNALE DA POZZO	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1945	282000	01/01/1950	
1945	32000	01/01/1950	
1992	31000	01/01/1992	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
40	90		10.00
60	60		2.00
60	60		0.50
Materiale	% materiale		
ACCIAIO\POLIETILENE	70\30		
ACCIAIO	100		
ACCIAIO	100		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	Cod.
MURATURA	100	549	P1
MURATURA	100	470	P2
MURATURA	100	470	P3
MURATURA	60	587	P4
MURATURA	60	587	P5

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI SOSTEGNO

Sorgenti

CONSORZIO DELLA FONTANA RONDA

Si rimanda alla scheda relativa al comune di Crevacuore

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI SOSTEGNO	ACQUEDOTTO COMUNALE	1997	CONSORZIATO
	CONSORTILE DI SOSTEGNO		
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	770	0	7.300000191
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	44588	44588	429
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Guardabosone	100	

Elenco Sorgenti

Il comune è servito dalle sorgenti della Fontana Ronda.

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territoriale
COMUNE DI SOSTEGNO	IMPIANTO DI SOSTEGNO	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Data inizio gestione	
1935	44588	01/01/1950	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
90	90		2.00
Materiale	% materiale		
POLIVINILCLORURO	100		

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	100	435	S3

Scheda delle infrastrutture acquedottistiche comunali

COMUNE DI TRIVERO

Sorgenti

Cod.	Denominazione Regione	Denominazione Provincia	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
A T	TRIVERO UNO	5 A T		
	TRIVERO DUE	2 A T		
		1 A T		
		3 A T		
		16 SORG. GALLERIA		
	Portata totale al serbatoio di raccolta =		400	200

Cod.	Sorgenti Private	Denominazione Comune	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
PZ	IMP. DI CAPT. PONZONE	PZ	100	60
BC	IMP. DI CAPT. BULLIANA	BC	30	15
BP	IMP. DI CAPT. BULLIANA	Nessun riferimento BP	12	8
FI	IMPIANTO FR. FILA	FI	45	25
VA	SORGENTE MAZZA	VA1		
VA	SORGENTE CABINA	VA2		
VA	SORGENTE MUNGILUN	VA4		
VA	SORGENTE COSTA	VA3		
	Portata totale =		30	20
RO	IMP. DI CAPT. ROVEGLIO	Nessun riferimento RO	20	10
VI	IMP. DI CAPT. FR. VICO	VI	20	15
ZE	IMP. DI CAP. FR. ZEGNA	Nessun riferimento ZE	60	35
CS	IMP. DI CAPT. CEREIE	CS	35	30
CT	IMP. DI CAP. CEREIE SOTT	Nessun riferimento CT	45	30
BO	IMPIANTO FR. BOTTO	BO	15	5
MZ	IMP. DI CAPT. MAZZA	MZ	8	5
MC	IMP. DI CAPT. MAZZUCCO	MC	13	7

Trivero

LC	SORG. RIO RIASCA	LC	50	35
		LP	25	15

PI	IMP. DI CAPT PIANA	PI1		
PI	IMP. CAP PIANA	PI2		
		Portata totale =	20	15


GI	Non presente in elenco	GI	25	15
----	------------------------	----	----	----

Prese superficiali

Cod.	Denominazione Regione	Q media [l/min]	Q minima [l/min]
PRC	PRESA RIO CANALE DELLA COSTA	3000	300
PRL	PRESA RIO CROSO DELLE LACERE	3000	300
PRS	PRESA SESSERA	Solo in siccità	

Consumi acquedotto comunale

Anno	Consumo [m ³]	Utenti
1993	276,556	1825
1994	309,507	1842
1995	296,516	1872
1996	267,711	1939
1997	336,489	1960
1/98-4/99	367,981	1979
5/99-12/99	214,322	2067
2000	325,757	2050
2001	291,596	2023
2002	286,698	2061

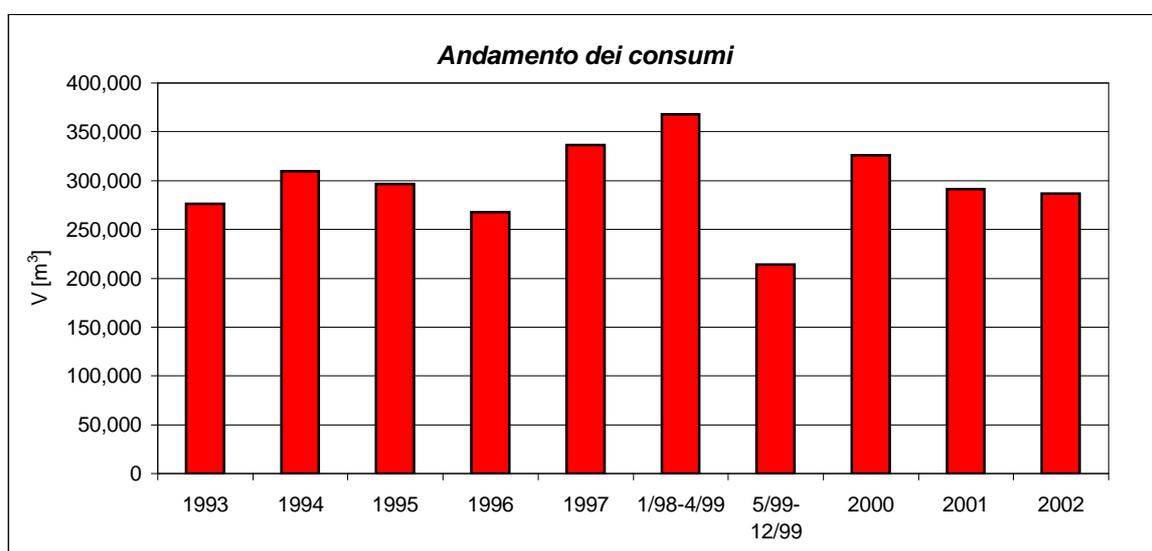

Elenco Acquedotti

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
COMUNE DI TRIVERO	ACQUEDOTTO COMUNALE DI TRIVERO	1997	COMUNALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	6488	1000	44.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	267605	295607	2200
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1956	Trivero	70	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZO ACQUA POTABILE DI PONZONE	ACQUEDOTTO PRIVATO DI PONZONE	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	714		7.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	92000	23040	
Data inizio ges.	Bacino utenza	% ingresso	% utenze
21/07/1948	Trivero		10

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE CANTONE SOTTO CHIESA BULLIANA	ACQUEDOTTO PRIVATO DI BULLIANA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	120		3.20
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	13000	0	45
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1977	Trivero	1	

Trivero1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE DELLA FRAZ. PIANA DI BULLIANA	ACUEDOTTO DI BULLIANA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	50	30	0.50
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	13000		31
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Trivero	1	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO UTENTI ACQUA POTABILE DELLA FRAZIONE FILA	ACQUEDOTTO PRIVATO DELLA FR. FILA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	200	30	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	35000		70
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
13/09/1992	Trivero	2	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE VAUDANO	ACQUEDOTTO FRAZ. VAUDANO	1998	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	200	230	2.20
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1998	31482	9999	84
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1950	Trivero	2	

Trivero1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE DELLA FRAZIONE ROVEGLIO	ACQUEDOTTO PRIVATO DI ROVEGLIO	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	115	0	0.60
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	5000	4500	45
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1951	Trivero	1	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO UTENTI ACQUEDOTTO FRAZIONE VICO	ACQUEDOTTO PRIVATO FR VICO	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	111	0	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	10000		48
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1954	Trivero	1	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
ACQUEDOTTO PRIVATO DI ZEGNA	ACQUEDOTTO PRIVATO FR. ZEGNA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	113	0	3.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	50000		37
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
	Trivero	1	

Trivero1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI CEREIE SOPRA	ACQUEDOTTO PRIVATO DI CEREIE DI SOPRA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	180	0	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	21000	0	155
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1954	Trivero	2	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE DEL CANTONE SOTTO DI CEREIE	ACQUEDOTTO PRIVATO CEREIE SOTTO	1998	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	240	0	3.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1997	4000	0	80
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/05/1996	Trivero	3	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE DELLA FRAZIONE BOTTO	ACQUEDOTTO PRIVATO DELLA FR. BOTTO	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	80	0	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	5000	4800	34
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1997	Trivero	1	

Trivero1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA FRAZIONE MAZZA	ACQUEDOTTO PRIVATO DI MAZZA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	35	0	0.60
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	5000	0	12
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
16/04/1988	Trivero	1	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO UTENTI FRAZIONE MAZZUCCO	ACQUEDOTTO PRIVATO DI MAZZUCCO	1998	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	60	0	0.60
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	10000	0	33
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1997	Trivero	1	

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO ACQUA POTABILE REGIONE CROSA DELLA FR. LORA	ACQUEDOTTO PRIVATO DELLA FR. LORA	1997	PRIVATO RURALE
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	155	45	0.70
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1997	15700	8000	58
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
16/10/1960	Trivero	2	

Trivero1

Nome gestore	Denominazione	Anno comp.	Tipologia
CONSORZIO UTENTI ACQUA POTABILE	ACQUEDOTTO PRIVATO FR. PIANA	1997	PRIVATO RURALE
FRAZIONE PIANA			
Servizio fornito	Popolazione residente servita	Popolazione fluttuante servita	L tot condotte km
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE	130	0	1.00
A.ril. consumi	V tot addotto m3/anno	V tot fatturato m3/anno	N utenze tot
1996	16000	4327	68
Data inizio ges.	Bacino utenza	% utenze	
01/01/1960	Trivero	1	

Elenco Prese superficiali

Gestore	Denominazione imp. Captaz.	Località	Quota
COMUNE DI TRIVERO	PRESA RIO CANALE DELLA COSTA	CANALE DELLA COSTA	800
COMUNE DI TRIVERO	PRESA RIO CROSO DELLE LACERE	CROSO DELLE LACERE	700
COMUNE DI TRIVERO	PRESA SESSERA	CROSO DELLE LACERE	700
Anno rif.	Q min l/sec	Q max est. l/sec	cod.
1996	4.20		PRC
1997	4.50	100.00	PRL
Utilizzo	Data conc.	Data inizio	PRS
CONTINUO	03/05/1952	01/01/1956	
CONTINUO		01/01/1956	
Nome risorsa idrica captata	Natura risorsa idrica captata		
RIO CANALE DELLA COSTA	CORSI D'ACQUA NATURALI, ARTIFICIALI		
RIO CROSO DELLE LACERE	CORSI D'ACQUA NATURALI, ARTIFICIALI		

Elenco Sorgenti

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI TRIVERO	Trivero	5AT	1998

Trivero1

Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SORGENTE DI TRIVERO UNO	CROSO DELLE LACERE	940	1997
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
2.00	6.00		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
12			
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
5 A T	SCALVEUCI	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
CROSO DELLE LACERE	COMUNALE TRIVERO	VALLE DI MOSSO	980
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
ISOLATA	E 432570 N 5059160	20/06/2000	8.2
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.87	50.3	364.2	6.07

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI TRIVERO	Trivero	AT 1-2-3	1998
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SORGENTE DI TRIVERO DUE	SCALVEUCI	970	1997
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m³/anno	Utilizzo
2.00	6.00		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
12	SORGENTI	DIFFUSO	
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
2 A T	SCALVEUCI	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA

Trivero1

1 A T	SCALVEUCI	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
3 A T	SCALVEUCI	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
CROSO DELLE LACERE	COMUNALE TRIVERO	VALLE DI MOSSO	1140
CROSO DELLE LACERE	COMUNALE TRIVERO	VALLE DI MOSSO	1130
CROSO DELLE LACERE	COMUNALE TRIVERO	VALLE DI MOSSO	1050
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 433245 N 5059520	20/06/2000	7.9
IN GRUPPO	E 433210 N 5059550	20/06/2000	7.6
ISOLATA	E 432960 N 5059575	20/06/2000	9.2
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
7.1	52.4	67.2	1.12
7.87	53.6	44.4	0.74
7.35	59.9	79.2	1.32

Nome gestore	Note	Non presente tra i dati della regione	
COMUNE DI TRIVERO	Gruppo di 16 sorgenti all'interno della galleria che porta l'acqua delle prese superficiali al vascone		
Denominazione provincia di Biella	Località	Foglio CTR	Bacino tributario
16 SORGENTI GALLERIA	CRAVIOLO	093100 TRIVERO	TORRENTE SESSERA
Sottobacino	Acquedotto	Comunità Montana	Quota
CROSO DELLE LACERE	COMUNALE TRIVERO	VALLE DI MOSSO	940
Sorgente	UTM	Data	Temperatura
IN GRUPPO	E 434375 N 5058640	23/03/2000	7.3
pH	Conducibilità	Portata lit min	Portata lit sec
8.26	90.7	26.4	0.44

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
COMUNE DI TRIVERO	Trivero	IS	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
Sorgente vicino ist. albergh.	Boschette di Caulera	1075	1997

Trivero1

Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
			CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Non c'e corrispondenza in dati della provincia			

Sorgenti private non censite da provincia di Biella ma censite dal Comune

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE DI PONZONE BIELLESE	Trivero	PZ	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT DI PONZONE	RIO RIASCA	585	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
2.00	2.90	70000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	140	10/02/1954	21/07/1948
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
PZ1	Pramoriso		
PZ2	Pramoriso		
PZ3	Pramoriso		
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
Isolata	acque superficiali (falda freatica)		
Isolata	acque superficiali (falda freatica)		
Isolata	acque superficiali (falda freatica)		

Trivero1

Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile	157 quote	pozzo	Acquedotto Ponzone
captata per uso potabile	vedi PZ1	galleria-pozzo	Acquedotto Ponzone
captata per uso potabile	vedi PZ1	pozzo	Acquedotto Ponzone

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE CANTONE SOTTO CHIESA BULLIANA	Trivero	BC	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT DI BULLIANA	FR. BULLIANA	840	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.30	0.50	13000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1977
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
BC1	Barbato		Rio Nosetto
BC2	Barbato		Rio Nosetto
BC3	Barbato		Rio Nosetto
BC4	Barbato		Rio Nosetto
BC5	Barbato		Rio Nosetto
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
in gruppo	acque superficiali	24/04/1999	
in gruppo	acque superficiali	26/01/1968	
isolata	acque superficiali		
isolata	acque superficiali	24/04/1999	
isolata	acque superficiali	24/04/1999	
		Misura al serbatoio di raccolta =	20

Trivero1

Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso domestico potabile e pubblico	25 famiglie ca. (400 litri/giorno)	vasca di captazione in cls	A.Bulliana Sotto Chiesa
captata per uso domestico potabile e pubblico	vedi BC1	vasca di captazione in cls	A.Bulliana Sotto Chiesa
non utilizzata		vasca di captazione in cls	A.Bulliana Sotto Chiesa
captata per uso domestico potabile e pubblico	vedi BC1	vasca di captazione in cls	A.Bulliana Sotto Chiesa
captata per uso domestico potabile e pubblico	vedi BC1	vasca di captazione in cls	A.Bulliana Sotto Chiesa

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE DELLA	Trivero	BL	1997
FRAZIONE PIANA DI BULLIANA			1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT. DI BULLIANA	FR. BULLIANA	790	1996
IMPIANTO DI CAPT. DI BULLIANA	FR. BULLIANA	770	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.10	0.20	5000	CONTINUO
0.20	0.30	8000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
	SORGENTI	PUNTUALE	
NON E' STATA CENSITA DA COMUNE DI TRIVERO			

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO UTENTI ACQUA POTABILE	Trivero	FI	1997
DELLA FRAZIONE FILA			
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO FR. FILA	FR. FILA	670	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.50	1.70	35000	CONTINUO

Trivero1

Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	40542	16/09/1971	13/09/1992
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
FI1	Barozzo		Rio Nosetto
FI2	Barozzo		Rio Nosetto
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali	06/04/1999	8.5
isolata	acque superficiali	06/04/1999	17
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile	85 soci	vasca di captazione in cls	Acquedotto Fila
captata per uso potabile	vedi FI1	vasca di captazione in cls	Acquedotto Fila

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE VAUDANO	Trivero	VA1	1998
CONSORZIO ACQUA POTABILE VAUDANO	Trivero	VA2	1998
CONSORZIO ACQUA POTABILE VAUDANO	Trivero	VA3	1998
CONSORZIO ACQUA POTABILE VAUDANO	Trivero	VA4	1998
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SORGENTE MAZZA	FRAZIONE MAZZA	608	1998
SORGENTE CABINA	FRAZIONE VAUDANO	620	1998
SORGENTE MUNGILUN	FRAZ VAUDANO	582	1998
SORGENTE COSTA	FRAZ BOTTO	618	1998
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.20	0.30	13087	CONTINUO
0.10	0.20	7884	CONTINUO
0.10	0.10	6832	CONTINUO
0.00	0.80	3679	CONTINUO

Trivero1

Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	407/4/UT	02/09/1960	01/01/1950
	407/4/UT	02/09/1960	01/01/1950
	407/4/UT	02/09/1960	
	407/4/UT	02/09/1960	01/01/1950
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
VA1	Mazza		Rio Riasca
VA2	Mazzucco		tributario del Rio Riasca
VA4	Vaudano		
VA3	Botto		
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali	20/04/1999	12
isolata	acque superficiali	20/04/1999	10
isolata	acque superficiali	20/04/1999	
isolata	acque superficiali	20/04/1999	
		Misura al serbatoio VA3+VA4 =	4
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile	circa 100 quote	vasca di captazione in cls	Acquedotto Vaudano
captata per uso potabile	vedi VA1	vasca di captazione in cls	Acquedotto Vaudano
captata per uso potabile	vedi VA1	vasca di captaz. in cls, sigillata	Acquedotto Vaudano
captata per uso potabile	vedi VA1	vasca di captazione in cls	Acquedotto Vaudano

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE DELLA FRAZIONE ROVEGLIO	Trivero	RO	1997

Trivero1

Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT DI ROVEGLIO	FR. ROVEGLIO	890	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.20	0.40	5000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	41129	05/01/1963	01/01/1951
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
NON E' STATA CENSITA DA COMUNE DI TRIVERO			

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO UTENTI ACQUEDOTTO	Trivero	VI	1997
FRAZIONE VICO			
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT. DI FR.VICO	FR. VICO	740	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.20	0.30	10000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	5245	07/12/1951	01/01/1954
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
VI1	S. Antonio		
VI2	S. Antonio		
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali	09/04/1999	
isolata	acque superficiali	09/04/1999	
		Portata totale =	14
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile		vasca di captazione in cls	Acquedotto Vico
captata per uso potabile		vasca di captazione in cls	Acquedotto Vico

Trivero1

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
ACQUEDOTTO PRIVATO DI ZEGNA	Trivero	ZE	1997
ACQUEDOTTO PRIVATO DI ZEGNA	Trivero		1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAP. FR.ZEGNA	ZEGNA	912	1996
IMPIANTO DI CAP. FR. ZEGNA	FR. ZEGNA	912	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.20	0.30	10000	CONTINUO
0.80	1.50	40000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	
	SORGENTI	PUNTUALE	
SORGENTE NON CENSITA DA COMUNE, USO ESCLUSIVO DELLA DITTA E. ZEGNA. (In tutto 11 sorgenti)			

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUEDOTTO DI CEREIE SOPRA	Trivero	CS	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT. DI CEREIE	SELLA		1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.60	0.70	21000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1954
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
CS1	Sella		Rio Bonde

Trivero1

Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
in gruppo	acque superficiali	09/04/1999	32
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile e agricolo	70 persone della frazione Cereie Canton Sopr	Vasca di captaz. in mattoni e cls	A. Cereie Canton Sopra

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE	Trivero	CT	1998
DEL CANTONE SOTTO DI CEREIE	Trivero		1998
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAP CEREIE SOTTO	CEREIE	608	1997
IMPIANTO DI CAP CEREIE SOTTO	CEREIE	608	1997
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.40	0.50		CONTINUO
0.30	1.00		CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/05/1996
			01/05/1996
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
	SORGENTI	DIFFUSO	
NON E' STATA CENSITA DA COMUNE DI TRIVERO (fuori uso)			

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE	Trivero	BO	1997
DELLA FRAZIONE BOTTO			
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO FR. BOTTO	FR. BOTTO	660	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.10	0.20	5000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	159	28/07/1936	01/01/1997

Trivero1

Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
BO1	Barozzo		Rio Nosetto
BO2	Barozzo		Rio Nosetto
BO3	Botto		
BO4	Barozzo		Rio Nosetto
BO5	Barozzo		Rio Nosetto
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali		Non accessibile
isolata	n.d.		Non accessibile
isolata	acque superficiali	22/03/1999	10 (Stimata)
isolata	acque superficiali	22/03/1999	Scarsa
in gruppo	acque superficiali	22/03/1999	4.3
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile	L'acquedotto Botto serve 42 utenti	opera in cls priva di accessi	Acquedotto Botto
captata per uso potabile	L'acquedotto Botto serve 42 utenti	n.d.	Acquedotto Botto
captata per uso potabile	L'acquedotto Botto serve 42 utenti	galleria	Acquedotto Botto
captata per uso potabile	L'acquedotto di Botto serve 42 utenti	vasca di captazione in cls	Acquedotto Botto
captata per uso potabile	L'acquedotto Botto serve 42 utenti	vasca di captazione in cls	Acquedotto Botto

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA FRAZIONE MAZZA	Trivero	MZ	1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT DI MAZZA	FR. MAZZA	680	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.10	0.20	5000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	184-35356	30/05/1994	16/04/1988
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	PUNTUALE	

Trivero1

Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
MZ1	Mazza		Rio Vico
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali	13/03/1999	7.5
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile	12 quote (circa 40 persone servite)	vasca di captazione in cls	Acquedotto mazza

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO UTENTI FRAZIONE MAZZUCCO	Trivero	MC	1998
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAP FRAZ. MAZZUCCO	FRAZ. MAZZUCCO	650	1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.20	0.30	10000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1997
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
31/12/1998	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
MC1	Mazzucco		
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali	18/03/1999	8
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile	35-36 quote	vasca di captazione in cls	Acquedotto Mazzucco

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO ACQUA POTABILE REGIONE	Trivero	59	1997
CROSA DELLA FR. LORA			
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
SORGENTE RIO RIASCA O VIASCA	REGIONE CROSA	750	1997
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
9.00	16.00	15700	CONTINUO

Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
	77-40606	28/11/1994	16/10/1960
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
28/11/2024	GALLERIE DRENANTI		10
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
LC1	Regione Pracarbone		
LC2	Scoldo		Rio Scoldo
LC3	Lora		Rio Riasca
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
isolata	acque superficiali	02/04/1999	9
in gruppo	acque superficiali	02/04/1999	9
in gruppo	acque superficiali	02/04/1999	33
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
uso potabile	55 soci	vasca di captazione	A. Lora Regione Crosa
uso potabile	vedi LC1	vasca di captazione in cls	A. Lora Regione Crosa
uso potabile	vedi LC1	galleria (12 m)	A. Lora Regione Crosa
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
LP1	Lora		Rio Riasca
LP2	Lora		Rio Riasca
LP3	Lora		Rio Riasca
LP4	Lora		Rio Riasca
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
in gruppo	acque superficiali	02/04/1999	
isolata	acque superficiali	02/04/1999	
isolata	acque superficiali	02/04/1999	26 (LP2+LP3+LP1)
isolata	acque superficiali + acque di frattura	01/06/1999	14
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso potabile pubblico e privato	50% fontane pubbliche fraz. Lora; 50% Villa L	vasca di captazione in cls	Lora Fontane Pubbliche
vedi LP1	vedi LP1	vasca di captazione in mattoni, c	Lora Fontane Pubbliche
vedi LP1	vedi LP1	vasca di captazione	Lora Fontane Pubbliche

Trivero1

uso potabile pubblico	vedi LP1	vasca di captazione in cls, visibili	Lora Fontane Pubbliche
-----------------------	----------	--------------------------------------	------------------------

Nome gestore	Comune	N. cad	Anno comp.
CONSORZIO UTENTI ACQUA POTABILE	Trivero	PI	1997
FRAZIONE PIANA	Trivero		1997
Denominazione impianto	Località	Quota m s.l.m.	Anno di riferimento
IMPIANTO DI CAPT PIANA	FR. PIANA	680	1996
IMPIANTO CAP PIANA	FR. PIANA		1996
Q min l/sec	Q max estraibile l/sec	V derivato m ³ /anno	Utilizzo
0.20	0.30	8000	CONTINUO
0.20	0.30	8000	CONTINUO
Utilizzo in mesi	Concessione	Data conc.	Data inizio gestione
			01/01/1960
			01/01/1960
Data fine gestione	Tipo di captazione	Tipo di affioramento	L gal. drena m
	SORGENTI	DIFFUSO	
	SORGENTI	DIFFUSO	
Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
PI1	Ronco		Rio Riasca
PI2	Piana		Rio Riasca
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
in gruppo	acque superficiali	10/04/1999	8.5
in gruppo	acque superficiali	10/04/1999	10
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso domestico (potabile+irriguo)	68 quote	galleria	Acquedotto Piana
captata per uso domestico (potabile+irriguo)	vedi PI1	vasca di captazione in cls	Acquedotto Piana

Nome Sorgente	Località	Quota	Bacino
G11	a valle di Bulliana		Rio Varola

Trivero1

G12	a valle di Bulliana		Rio Varola
G13	a valle di Bulliana		Rio Varola
Tipo Sorgente	Caratteristiche	Data misura	Portata l/min
in gruppo	acque superficiali	10/04/1999	
in gruppo	acque superficiali	10/04/1999	
in gruppo	acque superficiali	10/04/1999	
		Portata totale =	16
Utilizzazione	Utilizzatore	Tipo opere di presa	Acquedotto
captata per uso domestico (anche potabile)	51 quote	vasca di captazione in cls	Acquedotto Giardino
vedi G11	vedi G11	vasca di captazione	Acquedotto Giardino
vedi G11	vedi G11	vasca di captazione	Acquedotto Giardino

Rete di adduzione

Gestore	Denominazione	Anno comp.	Estens. Territ.
COMUNE DI TRIVERO	IMPIANTO COMUNALE DI TRIVERO	1997	COMUNALE
CONSORZIO DI PONZONE BIELLESE	IMPIANTO DI PONZONE	1997	COMUNALE
CONSORZIO DI PONZONE BIELLESE	IMPIANTO DI PONZONE	1997	COMUNALE
CONSORZIO CANTONE BULLIANA	IMPIANTO DI BULLIANA	1997	COMUNALE
CONSORZIO PIANA DI BULLIANA	IMPIANTO DI BULLIANA	1997	COMUNALE
CONSORZIO DELLA FRAZ. FILA	IMPIANTO PRIVATO FR. FILA	1997	COMUNALE
CONSORZIO VAUDANO	IMPIANTO FR. VAUDANO	1998	COMUNALE
CONSORZIO DELLA FRAZ. ROVEGLIO	IMPIANTO PRIVATO DI ROVEGLIO	1997	COMUNALE
CONSORZIO FRAZ. VICO	IMPIANTO PRIVATO FR. VICO	1997	COMUNALE
ACQUEDOTTO PRIVATO DI ZEGNA	IMPIANTO PRIVATO FR. ZEGNA	1997	COMUNALE
CONSORZIO CEREIE SOPRA	IMPIANTO DI CEREIE DI SOPRA	1997	COMUNALE
CONSORZIO CANTONE SOTTO DI CEREIE	IMPIANTO DI CEREIE SOTTO	1998	COMUNALE
CONSORZIO DELLA FRAZ. BOTTO	IMPIANTO DI FR. BOTTO	1997	COMUNALE
CONSORZIO FRAZ. MAZZA	IMPIANTO PRIVATO FR. MAZZA	1997	COMUNALE
CONSORZIO FRAZ. MAZZUCCO	IMPIANTO PRIVATO FRAZ. MAZZUCCO	1998	COMUNALE

Trivero1

CONSORZIO CROSA DELLA FR. LORA	IMPIANTO DI LORA	1997	COMUNALE
Anno entrata esercizio	V acqua erogato m3/anno	Inizio gestione	
1956	267605	01/01/1956	
1948	70000	21/07/1948	
1948	22000	21/07/1948	
1956	13000	01/01/1977	
1900	13000	01/01/1950	
1930	35000	13/09/1992	
1950	31482	01/01/1950	
1951	4500	01/01/1951	
1954	10000	01/01/1954	
1212	50000		
1908	21000	01/01/1954	
1212	4000	01/05/1996	
1898	5000	01/01/1997	
1900	5000	16/04/1988	
1900	10000	01/01/1997	
1960	15700	16/10/1960	
D min mm	D max mm	km pelo libero	km pressione
40	200	2.50	11.50
100	100		0.20
100	100		0.60
50	50	2.00	
25	25		0.50
50	50		1.00
32	42		1.50
40	40		0.60
60	60		1.00
50	50		3.00
63	63		1.00

Trivero1

38	38		2.50
25	25		1.00
25	25		0.60
50	50		0.60
21	72		0.70
Materiale	% materiale		
POLIETILENE\POLIVINILCLORURO\GHISA\CEMENTO-AMIANTO\ACCIAIO	15\30\10\15\30		
ACCIAIO	100		
ACCIAIO	100		
FERRO	100		
FERRO	100		
POLIVINILCLORURO	100		
POLIETILENE	100		
ACCIAIO	100		
POLIVINILCLORURO	100		
FERRO	100		
FERRO	100		
POLIETILENE	100		
POLIVINILCLORURO	100		
POLIETILENE\FERRO	50/50		
ACCIAIO	100		
ACCIAIO	100		

Stazioni di sollevamento

STAZIONE	Anno comp.	Q [l/s]	H [m]
Trivero Sessera	1997	15.00	300

Serbatoi

Materiale	Volume (mc)	Quota sfioro	cod.
CEMENTO ARMATO	400	934	T1
CEMENTO ARMATO	400	840	T2
CEMENTO ARMATO	700	710	T3
CEMENTO ARMATO	400	600	T4
CEMENTO ARMATO	400	550	T5
CEMENTO ARMATO	400	705	T6
CEMENTO ARMATO	30	585	T8
CEMENTO ARMATO	50	525	T8
CEMENTO ARMATO	75	750	T9
CEMENTO ARMATO	35	750	T10
CEMENTO ARMATO	75	650	T11
CEMENTO ARMATO	30	590	T12
CEMENTO ARMATO	8	580	T13
CEMENTO ARMATO	18	820	T14
CEMENTO ARMATO	74	730	T15
CEMENTO ARMATO	4	900	T16
CEMENTO ARMATO	60	840	T16
CEMENTO ARMATO	80	600	T17
CEMENTO ARMATO	30	589	T18
CEMENTO ARMATO	40	650	T19
CEMENTO ARMATO	34	670	T20
CEMENTO ARMATO	33	640	T21
CEMENTO ARMATO	50	770	T22
CEMENTO ARMATO	8	680	T23
CEMENTO ARMATO	10	680	T24
CEMENTO ARMATO	40		T23